

FORINO, 06-05-2021

CENTRO ROTTAMI 4M

S.r.l.

Via Annunziata, 87
83020 FORINO (AV)
P.IVA: 02461750644


Tel: 0825 76.19.90
Fax: 0825 76.26.91

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2021. 0248836 07/05/2021 12,18
Mitt.: CENTRO ROTTAMI 4M SRL

Ass.: 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Classifica: 52.5. Fascicolo: 29 del 2020



Spett.le

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
Centro Direzionale Collina Liguorini
AVELLINO

Spett.le

ARPAC – DIPARTIMENTO PROVINCIALE
Via Circumvallazione n. 162
AVELLINO

Spett.le

ENTE IDRICO CAMPANO
Via A. De Gasperi n. 28
NAPOLI

Spett.le

COMUNE DI FORINO
Piazza Municipio
FORINO

OGGETTO: Autorizzazione allo scarico delle acque reflue – Società Centro Rottami 4M S.R.L. - Stabilimento Via Annunziata n. 87 – 83020 FORINO (AV): comunicazione in autocontrollo esiti analisi acque di scarico in pubblica fognatura

Il sig. Mandile Faustino nato Forino (AV) il 15.02.1963 e residente in Forino (AV) alla Via Annunziata n° 87 (C.f. MNDFTN63B15D701S) in qualità di legale rappresentante della Società Centro Rottami 4M S.R.L. con sede legale e operativa in via Annunziata n° 87 – 83020 Forino (AV) (P.IVA e C.F.02461750644),

COMUNICA


agli enti in indirizzo gli esiti dell'autocontrollo relativo a **APRILE 2021** delle acque reflue immesse in pubblica fognatura;

TRASMETTE

In allegato alla presente apposite indagini analitiche.

IN FEDE

CENTRO ROTTAMI 4M S.R.L.
Via Annunziata, 87
83020 Forino (AV)
p.iva 02461750644

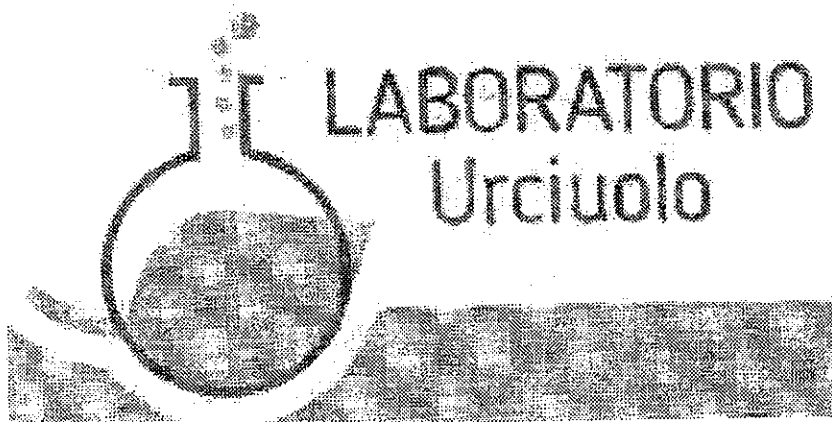

LABORATORIO
Urciuolo

RAPPORTO DI PROVA N° 21/0599

Data emissione 05/05/2021

Spett.le
CENTRO ROTTAMI 4M S.R.L.
VIA ANNUNZIATA,,87
83020 Forino (AV)

Tipo campione acqua reflua
Data ricevimento campione 27/04/2021
Descrizione campione acque meteoriche all'uscita dell'impianto di depurazione
Luogo del prelievo Via Annunziata, n. 87 – 83020 Forino (AV) **Data prelievo 27/04/2021**
Campionatore ns personale tecnico secondo APAT CNR IRSA 1030
Confezione campione confezione plastica
Restituzione campione Si: ritira il cliente
Produttore CENTRO ROTTAMI 4M S.r.l.

Protocollo Campione 27/04/2021/00005 del 27/04/21

Etichetta/Lotto tal quale

D.LGS 152 / 06 - TAB. 3 Parte
TERZA all. V. 5


Indagine eseguita Metodo	U.M	Risultato	LQ	D.LGS 152 / 06 - TAB. 3 Parte TERZA all. V. 5		Data inizio Data fine
				Col. A	Col. B	
pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	unità di pH	7,85		5,5-9,5	5,5-9,5	27/04/21 05/05/21
Colore APAT CNR IRSA 2020C Man 29 2003		N:M d. 1:5		n.p. 1:20	n.p. 1:40	27/04/21 05/05/21
Odore APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003		N:M d. 1:1		no molestie	no molestie	27/04/21 05/05/21
Materiali grossolani DLgs 319/1976 10/05/1976 GU 141 29/05/1976 Tab A p.to 5 + APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	mg/l	assenti				27/04/21 05/05/21
Solidi sospesi totali APAT CNR IRSA 2090B Man 29 2003	mg/l	68	0,1	80	200	27/04/21 05/05/21
Richiesta chimica di ossigeno (cod) APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	mg/l	149	1	160	500	27/04/21 05/05/21
Richiesta biochimica di ossigeno (bod5) APAT CNR IRSA 5120B1 Man 29 2003	mg/l	35	1	40	250	27/04/21 05/05/21

Modello _____ Rev 01/01/2020

Largo Ponte Ferriera n. 77-83100 Avellino
P.iva 02870020647
Tel-Fax 0825/74269
laburciuolo@libero.it
laboratoriourciuolo@legalmail.it

Pagina 1 di 4

Laboratorio Urciuolo S.r.l.
Consulenza Ambientale
Analisi Chimiche
Analisi Microbiologiche
Amianto- 275CAM10 Ministero della Salute

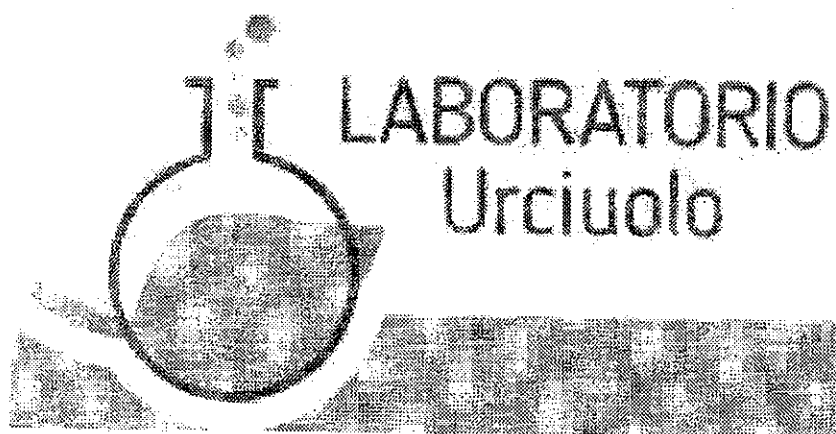

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 21/0599


Data emissione 05/05/2021

Indagine eseguita Metodo	U.M	Risultato	LQ	D.LGS 152 / 06 - TAB. 3 Parte TERZA all. V. 5		Data inizio Data fine
				Col. A	Col. B	
Alluminio APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,03	1	2,0	27/04/21 05/05/21
Arsenico APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,03	0,5	0,5	27/04/21 05/05/21
Cadmio APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,004	0,02	0,02	27/04/21 05/05/21
Cromo totale APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,01	2	4	27/04/21 05/05/21
Cromo esavalente APAT CNR IRSA 3150C Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,05	0,2	0,20	27/04/21 05/05/21
Ferro APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,007	2	4	27/04/21 05/05/21
Manganese APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,01	2	4	27/04/21 05/05/21
Mercurio UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	<LQ	0,001	0,005	0,005	27/04/21 05/05/21
Nichel APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,01	2	4	27/04/21 05/05/21
Piombo APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,03	0,2	0,3	27/04/21 05/05/21
Rame APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,01	0,1	0,4	27/04/21 05/05/21
Zinco APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,05	0,5	1,0	27/04/21 05/05/21
Cianuri totali (ione cianuro) EPA 9010C 2004 + EPA 9014A 2014	mg/l	<LQ	0,002	0,05	1,0	27/04/21 05/05/21

Modello _____ Rev 01/01/2020

Largo Ponte Ferriera n. 77-83100 Avellino
P.iva 02870020647
Tel-Fax 0825/74269
laburciuolo@libero.it
laboratoriourciuolo@legalmail.it

Pagina 2 di 4
Laboratorio Urciuolo S.r.l.
Consulenza Ambientale
Analisi Chimiche
Analisi Microbiologiche
Amianto- 275CAM10 Ministero della Salute

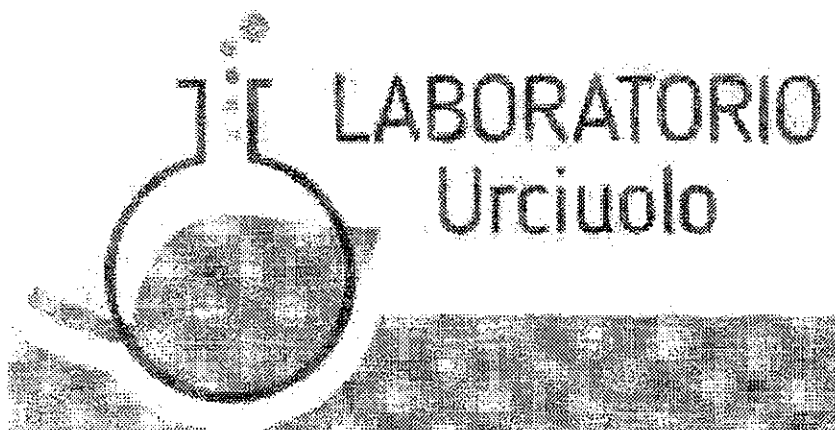

LABORATORIO
Urciuolo

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 21/0599

Data emissione 05/05/2021

D.LGS 152 / 06 - TAB. 3 Parte
TERZA all. V. 5

Indagine eseguita Metodo	U.M	Risultato	LQ	D.LGS 152 / 06 - TAB. 3 Parte TERZA all. V. 5		Data inizio Data fine
				Col. A	Col. B	
Solfati (come so3) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	35,7	0,1	1000	1000	27/04/21 05/05/21
Cloruri (come ione) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	31,9	0,1	1200	1200	27/04/21 05/05/21
Fluoruri UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/l	<LQ	0,2	6	12	27/04/21 05/05/21
Fosforo totale (come p) APAT CNR IRSA 4110A2 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,2	10	10	27/04/21 05/05/21
Azoto ammoniacale (ione ammonio) APAT CNR IRSA 4030A2 Man 29 2003	mg/l	1,9	0,05	15	30	27/04/21 05/05/21
Azoto nitroso (come n) APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,1	0,6	0,6	27/04/21 05/05/21
Azoto nitrico (come n) APAT CNR IRSA 4040A1 Man 29 2003	mg/l	3,7	0,1	20	30	27/04/21 05/05/21
Idrocarburi totali i.r./oli minerali i.r. ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 metodo B (UNI EN ISO 9377-ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 metodo B (UNI EN ISO 9377-2:2002)	mg/l	<LQ	1	5	10	27/04/21 05/05/21
Tensioattivi totali APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,05	2	4	27/04/21 05/05/21
Saggio di tossicità acuta (d.magna) UNI EN ISO 6341:2013	%	11	-	<50	<80	27/04/21 05/05/21

Note legislative

D.LGS 152 / 06 - Parte Terza - All. 5, Tab. 3
(Col. A) = scarico in acque superficiali
(Col. B) = scarico in rete fognaria

Pareri ed Interpretazioni

Il campione in esame, limitatamente ai parametri analizzati, risulta **conforme** ai valori della Tabella 3 parte B dell'allegato 5, allegati alla parte terza del D.Lgs 152/2006 relativamente allo **scarico in pubblica fognatura**.

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

Il presente Rapporto di Prova non deve essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione scritta del laboratorio. E' fatto assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti.


Conservazione del campione dopo le prove. Se la quantità e la natura del campione e il metodo di prova consentono l'eventuale ripetizione di analisi, un'aliquota del campione di laboratorio è conservata per un massimo di 30 giorni dal termine delle stesse, salvo diverse disposizioni di

Modello _____ Rev 01/01/2020

Largo Ponte Ferriera n. 77-83100 Avellino
P.iva 02870020647
Tel-Fax 0825/74269
laburciuolo@libero.it
laboratoriourciuolo@legalmail.it

Pagina 3 di 4

Laboratorio Urciuolo S.r.l.
Consulenza Ambientale
Analisi Chimiche
Analisi Microbiologiche
Amianto- 275CAM10 Ministero della Salute

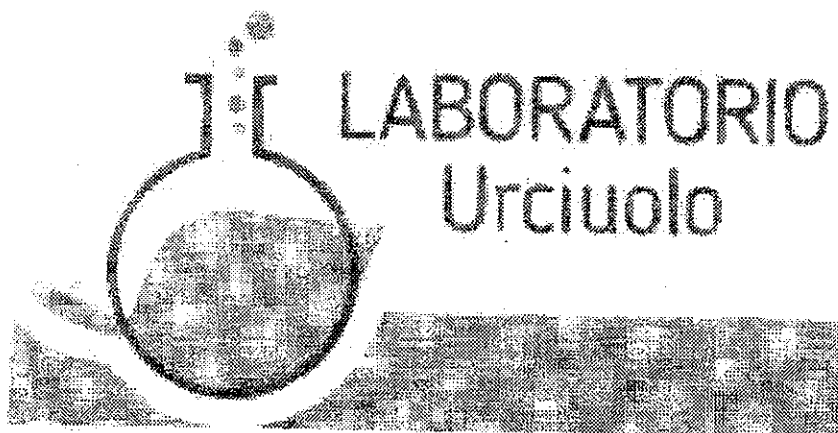

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 21/0599

Data emissione 05/05/2021

legge.
Conservazione della documentazione relativa alle prove. Le registrazioni tecniche delle prove effettuate sono conservate dal Laboratorio per 24 mesi, i Rapporti di Prova per 48 mesi. Al termine di tale periodo tutte le registrazioni saranno distrutte in maniera tale da proteggere la riservatezza dei dati del cliente e saranno smaltite secondo le leggi vigenti al momento dello smaltimento.

U.M. = Unità di misura

LQ = Limite di rilevabilità per le prove microbiologiche, Limite di quantificazione per tutte le altre.


Incertezza. L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura $k=2$ e livello di probabilità $p=95\%$. Per le prove microbiologiche sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% e $k=2$, o l'intervallo di confidenza stesso.

Fine Rapporto di prova

Modello _____ Rev 01/01/2020

Largo Ponte Ferriera n. 77-83100 Avellino
P.iva 02870020647
Tel-Fax 0825/74269
laburciuolo@libero.it
laboratoriourciuolo@legalmail.it

Il Responsabile del Laboratorio

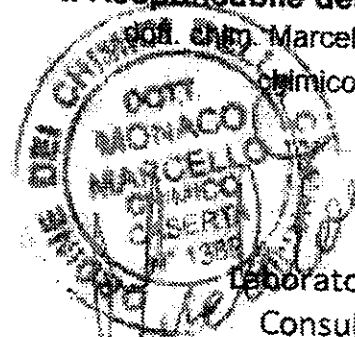

Dr. Marcello Monaco
Chimico

Pagina 4 di 4

Laboratorio Urciuolo S.r.l.
Consulenza Ambientale
Analisi Chimiche
Analisi Microbiologiche
Amianto- 275CAM10 Ministero della Salute

Da "centrorottami4m" <centrorottami4m@arubapec.it>
A "REGIONE CAMPANIA" <uod.501705@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 6 maggio 2021 - 17:19

AUTOCONTROLLO ACQUE APRILE 2021

In allegato quanto in oggetto
Distinti saluti

CENTRO ROTTAMI 4M S.R.L.
VIA ANNUNZIATA, 87
83020 FORINO AV
C.F./P.IVA: 02461750644
TEL. 0825761990
FAX. 0825762691
CERTIFICAZIONI:
UNI EN ISO 9001-2008
EN ISO 14001-2004
UE 333-2011
UE 715-2013

Allegato(i)

ANALISI N. 599 DEL 05-05-2021 REGIONE.pdf (2889 Kb)