

	<b>C.G.S. SALERNO S.R.L.</b> <b>CONSORZIO GESTIONE SERVIZI</b>	
		2014


**IMPIANTO DI DEPURAZIONE**  
**C.G.S. SALERNO S.R.L.**  
**ZONA INDUSTRIALE – LISCA DEL MOLINO**  
**BUCCINO (SA)**

### Consumo additivi

Riferimenti: PMeC Par. 2.1.3.

Registrazione: giornaliera

Revisione	Data	Verificata	Approvata
00	02/08/2013	Responsabile Impianto	Responsabile IPPC




CGS Salerno

Consorzio Gestione Servizi

# IMPIANTO DEPURAZIONE BUCCINO

## TABELLA CONSUMO REAGENTI DI IMPIANTO


dic-14

REAGENTI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	totale			
Polielettrolita	Kg	10	10	10	10	10									10	10	10	10	10			10	10	10									200		
Cloruro Ferrico	Kg																																		
Calce Idrata	Kg																																		
Antischiuma	lt																																		
Ipolcorito	Lt																																		
Carboni Attivi	Kg																																		
Calce in polvere	Kg																																		
Sabbia	Kg																																		

totale 200

Il Responsabile







CGS Salerno

Consorzio Gestione Servizi

# IMPIANTO DEPURAZIONE BUCCINO


## TABELLA CONSUMO REAGENTI DI IMPIANTO

set-14

REAGENTI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	totale		
Polielettrolita					15							15			15																	45	
Cloruro Ferrico																																	
Calce Idrata																																	
Antisciuma																																	
Ipocorito																																	
Carboni Attivi																																	
Calce in polvere																																	
Sabbia																																	

Il Responsabile



totale 45

CGS Salerno

Consorzio Gestione Servizi

# IMPIANTO DEPURAZIONE BUCCINO

## TABELLA CONSUMO REAGENTI DI IMPIANTO


ago-14

### REAGENTI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	totale	
Polieltrolita	0			0			0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	
Cloruro Ferrico																																	
Calce Idrata																																	
Antischiuma																																	
Ipolcorito																																	
Carboni Attivi																																	
Calce in polvere																																	
Sabbia																																	

totale

Il Responsabile



CGS Salerno

Consorzio Gestione Servizi

# IMPIANTO DEPURAZIONE BUCCINO

## TABELLA CONSUMO REAGENTI DI IMPIANTO

lug-14


REAGENTI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	totale		
Polielettrolita	0	0	20	20							20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	420		
Cloruro Ferrico																																		
Calce Idrata																																		
Antischiuma																																		
Ipoclorito																																		
Carboni Attivi																																		
Calce in polvere																																		
Sabbia																																		

totale

420

Il Responsabile



CGS Salerno

Consorzio Gestione Servizi

# IMPIANTO DEPURAZIONE BUCCINO

## TABELLA CONSUMO REAGENTI DI IMPIANTO


giu-14

REAGENTI

Polielettrolita	Kg
Cloruro Ferrico	Kg
Calce Idrata	Kg
Antischiuma	lt
Ipolcorito	Lt
Carboni Attivi	Kg
Calce in polvere	Kg
Sabbia	Kg

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	totale	
Polielettrolita																															0
Cloruro Ferrico																															0
Calce Idrata																															0
Antischiuma																															0
Ipolcorito																															0
Carboni Attivi																															0
Calce in polvere																															0
Sabbia																															0
																															0

totale

Il Responsabile 



CGS Salerno

Consorzio Gestione Servizi

# IMPIANTO DEPURAZIONE BUCCINO

## TABELLA CONSUMO REAGENTI DI IMPIANTO

mag-14


### REAGENTI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	totale		
Poli elettrolita																																		0
Cloruro Ferrico																																		0
Calce Idrata																																		0
Antischiuma																																		0
Ipolcorito																																		0
Carboni Attivi																																		0
Calce in polvere																																		0
Sabbia																																		0

totale

0

Il Responsabile

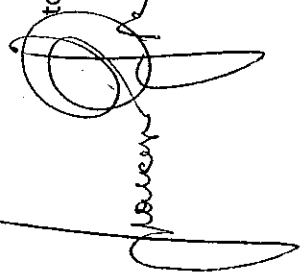

CGS Salerno

Consorzio Gestione Servizi


# IMPIANTO DEPURAZIONE BUCCINO

## TABELLA CONSUMO REAGENTI DI IMPIANTO

apr-14

### REAGENTI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	totale		
Poliettolita	5	5	5	5	5	5	5	5																								30	
Cloruro Ferrico																																	0
Calce Idrata																																	0
Antischiuma																																	0
Ipolcorito																																	0
Carboni Attivi																																	0
Calce in polvere																																	0
Sabbia																																	0



totale

30

Il Responsabile



CGS Salerno  
 Consorzio Gestione Servizi

# IMPIANTO DEPURAZIONE BUCCINO

## TABELLA CONSUMO REAGENTI DI IMPIANTO

Febbraio 2014

Reagenti	Febbraio 2014																															Totale			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Polieltrolita	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	
Cloruro ferrico																																			0
Calce idrata																																			0
Antischiuma																																			0
Ipoclorito																																			0
Carboni attivi																																			0
Calce in polvere																																			0
Sabbia dei filtri																																			0
<b>Totale reagenti</b>																															<b>100</b>				



Il Responsabile .....

CGS Salerno  
 Consorzio Gestione Servizi

# IMPIANTO DEPURAZIONE BUCCINO

## TABELLA CONSUMO REAGENTI DI IMPIANTO

Gennaio 2014

Reagenti	Gennaio 2014																															Totale reagenti			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Totale		
Polielettrolita	5	5					5	5	5	5			5	5	5	5	5			5	5	5	5											95	
Cloruro ferrico																																			0
Calce idrata																																			0
Antisciuma																																			0
Ipoclorito																																			0
Carboni attivi																																			0
Calce in polvere																																			0
Sabbia dei filtri																																			0
<b>Totale reagenti</b>																															<b>95</b>				

Il Responsabile 