



	<b>C.G.S. SALERNO S.R.L.</b> <b>CONSORZIO GESTIONE SERVIZI</b>	
		2011

<p align="center"> <b>IMPIANTO DI DEPURAZIONE</b>  <b>C.G.S. SALERNO S.R.L.</b>  <b>ZONA INDUSTRIALE – LOC. SPERLONGA</b>  <b>PALOMONTE (SA)</b> </p>
---

**PARAMETRI FUNZIONALI IMPIANTO**  
**Ossigeno disciolto – Rapporto ricircolo**

Riferimenti: PMeC par. 2.2.3.

Controllo: mensile

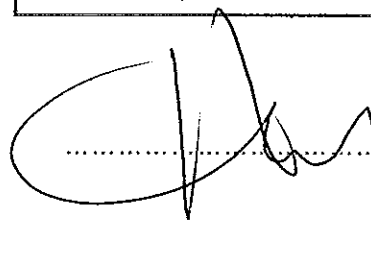
Revisione	Data	Verificata	Approvata
00	18/03/2013	Responsabile Impianto 	Responsabile IPPC 

# IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PALOMONTE

## PARAMETRI FUNZIONALI IMPIANTO

Mese	ANNO		2014
	OSSIDAZIONE		OSSIDAZIONE
	mg/l ossigeno residuo		Rapp. Ricircolo fanghi
	Linea 1	Linea 2	%
Gennaio	2,4	2,7	140
Febbraio	1,7	2,1	150
Marzo	2,2	3,0	140
Aprile	2,9	2,5	140
Maggio	1,7	1,9	130
Giugno	2,4	2,0	150
Luglio	3,1	2,9	150
Agosto	3,0	2,7	160
Settembre	2,5	2,4	150
Ottobre	1,9	1,8	140
Novembre	2,5	2,7	140
Dicembre	2,0	2,4	140

Il Responsabile



.....