

P 43 IMBRIALE

Da "centrorottami4m" <centrorottami4m@arubapec.it>

A "REGIONE CAMPANIA" <uod.501705@pec.regione.campania.it>

Data martedì 23 luglio 2019 - 10:56

AUTOCONTROLLO ACQUE LUGLIO 2019

In allegato quanto in oggetto.

Distinti saluti

CENTRO ROTTAMI 4M S.R.L.

VIA ANNUNZIATA, 87

83020 FORINO AV

C.F./P.IVA: 02461750644

TEL. 0825761990

FAX. 0825762691

CERTIFICAZIONI:

UNI EN ISO 9001-2008

EN ISO 14001-2004

UE 333-2011

UE 715-2013

Allegato(i)

ANALISI N. 1089 DEL 22-07-2019 REGIONE.PDF (606 Kb)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2019. 0465478 23/07/2019 12,40

Mitt. : CENTRO ROTTAMI 4M SRL

Ass. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Classifica : 52.5. Fascicolo : 32 del 2019







CENTRO ROTTAMI 4M S.r.l.


Via Annunziata, 87
83020 FORINO (AV)
P.IVA: 02461750644

Tel: 0825 76.19.90
Fax: 0825 76.26.91

MAIL: centrorottami@demolizioneecologica.it

FORINO, 23-07-2019

Spett.le



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
Centro Direzionale Collina Liguorini
AVELLINO

Spett.le

ARPAC – DIPARTIMENTO PROVINCIALE
Via Circumvallazione n. 162
AVELLINO

Spett.le

ENTE IDRICO CAMPANO
Via A. De Gasperi n. 28
NAPOLI

Spett.le

COMUNE DI FORINO
Piazza Municipio
FORINO

OGGETTO: Autorizzazione allo scarico delle acque reflue – Società Centro Rottami 4M S.R.L. – Stabilimento Via Annunziata n. 87 – 83020 FORINO (AV): comunicazione in autocontrollo esiti analisi acque di scarico in pubblica fognatura

Il sig. Mandile Faustino nato Forino (AV) il 15.02.1963 e residente in Forino (AV) alla Via Annunziata n° 87 (C.f. MNDF.TN63B15D701S) in qualità di legale rappresentante della Società Centro Rottami 4M S.R.L. con sede legale e operativa in via Annunziata n° 87 – 83020 Forino (AV) (P.IVA e C.F.02461750644),

COMUNICA

agli enti in indirizzo gli esiti dell'autocontrollo relativo a **LUGLIO 2019** delle acque reflue immesse in pubblica fognatura;

TRASMETTE

In allegato alla presente apposite indagini analitiche.

IN FEDE

CENTRO ROTTAMI 4M S.r.l.
Via Annunziata, 87
83020 FORINO (AV)
P.Iva/C.F.: 02461750644

LABORATORIO URCIUOLO S.r.l.

Laboratorio qualificato per attività analitiche riguardanti l'amianto codice n. 275CAM10 -- Ministero della Salute

RAPPORTO DI PROVA


N. 01089

DEL 22/07/2019

Certificato valido a tutti gli effetti di legge R.D. 842/28 art. 16

Committente:	CENTRO ROTTAMI 4M S.r.l. Via Annunziata, n.87 – 83020 Forino (AV)
Campione:	acque meteoriche all'uscita dell'impianto di depurazione
Unità locale:	Via Annunziata, n. 87 – 83020 Forino (AV)
Prelievo del campione:	a cura del ns personale tecnico (rif. verbale di prelievo n. 01046/P del 15/07/2019)
Data inizio – fine prove:	15 luglio 2019 – 22 luglio 2019

Parametro	Risultati analitici	Unità di misura	Valore limite di emissione, Tab. 3 All. 5 D. Allegati alla parte terza D. Lgs 152/2006 del 03/04/2006
			Scarico in pubblica fognatura
pH	7,63	U/pH	5,5 - 9,5
Odore	N:M: d. 1:1	T.D.	Non deve essere causa di molestie
Colore	N:M: d. 1:5	-	Non percettibile con diluizione 1:40
Materiali grossolani	assenti	-	assenti
Solidi sospesi totali	6,58	mg/L	≤200
BOD ₅	81	mg/L	≤250
COD	139	mg/L	≤500
Cloro attivo libero	<0,01	mg/L	≤0,3
Cloruri	98,7	mg/L	≤1200
Solfati	55,3	mg/L	≤1000
Fosforo totale	<0,01	mg/L	≤10
Azoto ammoniacale	2,76	mg/L	≤30
Azoto nitroso	<0,01	mg/L	≤0,6
Azoto nitrico	10,94	mg/L	≤30
Alluminio	<0,5	mg/L	≤2
Cadmio	<0,01	mg/L	≤0,02
Cromo totale	<0,01	mg/L	≤4
Cromo VI	<0,01	mg/L	≤0,2
Ferro	0,72	mg/L	≤4
Manganese	<0,05	mg/L	≤4
Mercurio	<0,001	mg/L	≤0,005
Nichel	<0,01	mg/L	≤4
Piombo	0,04	mg/L	≤0,3
Rame	<0,01	mg/L	≤0,4
Zinco	<0,01	mg/L	≤1,0

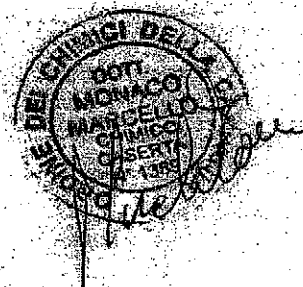

LABORATORIO URCIUOLO S.r.l.

Laboratorio qualificato per attività analitiche riguardanti l'amianto codice n. 275CAM10 – Ministero della Salute

RAPPORTO DI PROVA

N. 01089

DEL 22/07/2019

Certificato valido a tutti gli effetti di legge R.D. 842/28 art. 16

Parametro	Risultati analitici	Unità di misura	Valore limite di emissione. Tab. 3 All. 5 D. Allegati alla parte terza D. Lgs 152/2006 del 03/04/2006
Tensioattivi totali	<0,1	mg/L	≤4
Idrocarburi totali	4,16	mg/L	≤10
Oli minerali	16,35	mg/L	≤40
Saggio di tossicità acuta Daphnia Magna	0	%	≤80

Se non altrimenti indicato le metodiche utilizzate sono: ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE – CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – APAT AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI dal titolo "Metodi analitici per le acque" APAT Manuale e Linee Guida 29/2003.

Valutazione: per i parametri esaminati, il campione analizzato risulta conforme allo scarico in fognatura, limiti espressi con riferimento al D.L.vo 152/2006 – Parte Terza, All. 5, Tab. 3, il saggio di tossicità non manifesta tossicità acuta, pertanto risulta idoneo per lo scarico in fognatura (D.L.vo 152/2006) in quanto dopo 24 ore, alla concentrazione tal quale, il numero degli organismi (Daphnia Magna) immobili è inferiore al 80%.

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
dott. chim. Marcello Monaco

