


P 09 BU ONA...

kiwa
certified

SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001: 2008 /
UNI EN ISO 14001: 2004



Dentice Pantaleone®

Spett.li

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale Ciclo Integrato dell'Acque e dei Rifiuti
Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti 50 17 05
83100 Avellino (AV)
uod.501705@pec.regione.campania.it

E.p.c.

A.R.P.A.C.

Settore Provinciale di Avellino (AV)
C.da Tiratore
83100 Avellino (AV)
arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it

COMUNE DI MONTEFREDANE

utc.montefredane@asmepec.it

ASI

consorzioasiav@pec.it

ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.

direzione@pec.altocalore.it

ATO CALORE IRPINO


atocaloreirpino@pec.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2019. 0656029 30/10/2019 12,36
Mitt. : DENTICE PANTALEONE

Ass. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Classifica : 52.5. Fascicolo : 32 del 2019



Oggetto: TRASMISSIONE AUTOCONTROLLO SULLE ACQUE REFLUE

Il sottoscritto DENTICE PANTALEONE nato a Montoro Superiore (AV) il 22/03/1964 in qualità di titolare della ditta Dentice Pantaleone con sede in loc. Arcella, Via Nazionale, 124 - 83030 Montefredane (AV), esercente attività di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi trasmette di seguito:

- Autocontrollo sulle acque reflue RDP N° 193427_01 del 26.08.2019

Montefredane (AV), 29/10/2019

DITTA DENTICE PANTALEONE
 Sede Leg.: Via F. Tedesco, 131
 83100 Avellino
 Tel. 0825 607030 - Fax 0825 607145
 C.F.: DNTPTL64C22F694N
 P.IVA 01530220647


SERVIZI AMBIENTALI

Sede operativa: via Nazionale, 124 - fraz. Arcella - 83030 - Montefredane (Av) - tel. 0825607030 / fax 0825607145

Sede legale: via F. Tedesco 131-83100 - Avellino - E-mail: info@denticepantaleone.it

Impresa individuale: cod. fiscale DNTPTL64C22F694N - P. Iva 01530220647

ISCRIZIONE R.E.A. AVELLINO n° 91610 dal 25/6/1984



LABORATORIO DI ANALISI
CHIMICHE MICROBIOLOGICHE
IAN CHEM srl

AMBIENTE • SICUREZZA • QUALITÀ
RIFIUTI • RUMORE • ALIMENTI
PROGETTAZIONI CIVILI • INDUSTRIALI
CENTRO DI FORMAZIONE

Spett.le
DENTICE PANTALEONE
VIA NAZIONALE N°124
MONTEFREDANE (AV)

Data emissione: 26/08/2019

Numero di accettazione: 3427

Data ricevimento: 19/08/2019

Descrizione campione: acque scarico in fogna

Committente: Dentice Pantaleone Via Nazionale n°124 Montefredane (AV)

Prelevato da: Ns personale tecnico di laboratorio

Verbale di prelievo num.: B1025/19

Data prelievo: 19/08/2019

Punto di prelievo: Via Nazionale n°124 Montefredane (AV)

Procedura/e di campionamento: APAT IRSA CNR 1030 Mar 29 2003

Data inizio prove: 19/08/2019

Data fine prove: 26/08/2019

RISULTATI ANALITICI

Parametro	U.M.	Risultato	Metodo di prova	Valore limite ⁽¹⁾
pH	/	7,33	APAT IRSA-CNR 4050	5,5 - 9,5
Temperatura	°C	/	---	(1)
Colore	/	Non percettibile con diluizione 1/5	APAT IRSA-CNR 2020A	Non percett. 1/40
Odore	/	Non molesto	APAT IRSA-CNR 2050	Non molesto
Materiali grossolani	gr/l	Assenti	VISIVO	Assenti
Solidi sospesi totali	mg/l	43,2	APAT IRSA-CNR 2090B	200
BOD5	mg/l	66,9	APAT IRSA-CNR 5120	250
COD (O ₂)	mg/l	216	APAT IRSA-CNR 5130	500
Alluminio	mg/l	<0,01	APAT IRSA-CNR 3050	2
Arsenico	mg/l	<0,001	APAT IRSA-CNR 3080	0,5
Bario	mg/l	<0,01	APAT IRSA-CNR 3090	---
Boro	mg/l	<0,01	APAT IRSA-CNR 3110	4
Cadmio	mg/l	<0,001	APAT IRSA-CNR 3120	0,02
Cromo totale	mg/l	1,33	APAT IRSA-CNR 3150	4
Cromo VI	mg/l	<0,001	APAT IRSA-CNR 3150C	0,02
Ferro	mg/l	1,67	APAT IRSA-CNR 3160	4
Manganese	mg/l	<0,01	APAT IRSA-CNR 3190	4
Mercurio	mg/l	<0,001	APAT IRSA-CNR 3200	0,005
Nichel	mg/l	<0,01	APAT IRSA-CNR 3220	4
Piombo	mg/l	0,05	APAT IRSA-CNR 3230	0,3
Rame	mg/l	0,28	APAT IRSA-CNR 3250	0,4
Selenio	mg/l	<0,001	APAT IRSA-CNR 3260	0,03

Mod 5.10_2(00)

Pagina 1 di 2

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.
Il presente Documento non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 193427_01

Parametro	U.M.	Risultato	Metodo di prova	Valore limite ⁽¹⁾
Stagno	mg/l	<0,01	APAT IRSA-CNR 3100	-
Zinco	mg/l	0,73	APAT IRSA-CNR 3320	1,0
Cianuri	mg/l	<0,01	APAT IRSA-CNR 4070	1,0
Cloro attivo	mg/l	<0,01	APAT IRSA-CNR 4080	0,3
Solfuri	mg/l	<0,01	APAT IRSA-CNR 4160	2
Solfiti (come SO ₃)	mg/l	<0,01	APAT IRSA-CNR 4150	2
Solfati (come SO ₄)	mg/l	34,6	APAT IRSA-CNR 4020	1000
Cloruri	mg/l	139	APAT IRSA-CNR 4020	1200
Fluoruri	mg/l	0,28	APAT IRSA-CNR 4020	12
Fosforo totale	mg/l	1,91	APAT IRSA-CNR 4110A2	10
Azoto ammoniacale	mg/l	7,69	APAT IRSA-CNR 4030A2	30
Azoto nitroso	mg/l	0,35	APAT IRSA-CNR 4020	0,6
Azoto nitrico	mg/l	12,9	APAT IRSA-CNR 4020	30
Grassi e oli minerali e vegetali	mg/l	1,91	APAT IRSA-CNR 5160	40
Idrocarburi totali	mg/l	1,63	APAT IRSA-CNR 5160B2	10
Fenoli	mg/l	<0,01	APAT IRSA-CNR 5070	1,0
Aldeidi	mg/l	<0,01	APAT IRSA-CNR 5010	2,0
Solventi organici aromatici	mg/l	<0,01	APAT IRSA-CNR 5140	0,4
Solventi organici azotati	mg/l	<0,01	APAT IRSA-CNR 5030	0,2
Tensioattivi totali	mg/l	0,79	APAT IRSA-CNR 5170/5180	4,0
Escherichia coli	UFC/100ml	3.800	APAT IRSA-CNR 7030	5.000
Saggio di tossicità	%	23,1	APAT IRSA-CNR 8020	< 80%

(1): D.Lgs. 152/06 All.5 Tab.3


Legenda:


U.M. = Unità di misura

N.A. = Non applicabile

Giudizio comparativo: Il campione corrisponde ad acqua reflua in cui i parametri analizzati, **sono conformi**, per la tipologia di scarico previsto, ai limiti previsti dell'allegato 5 del D.Lvo n° 152/06, scarico in fognatura.

Il Responsabile del Laboratorio
Il Chimico Dr. C.A. Iannace

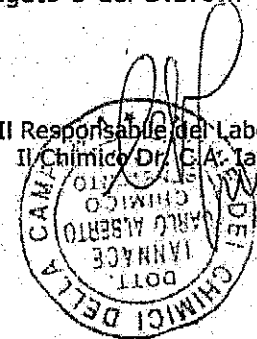

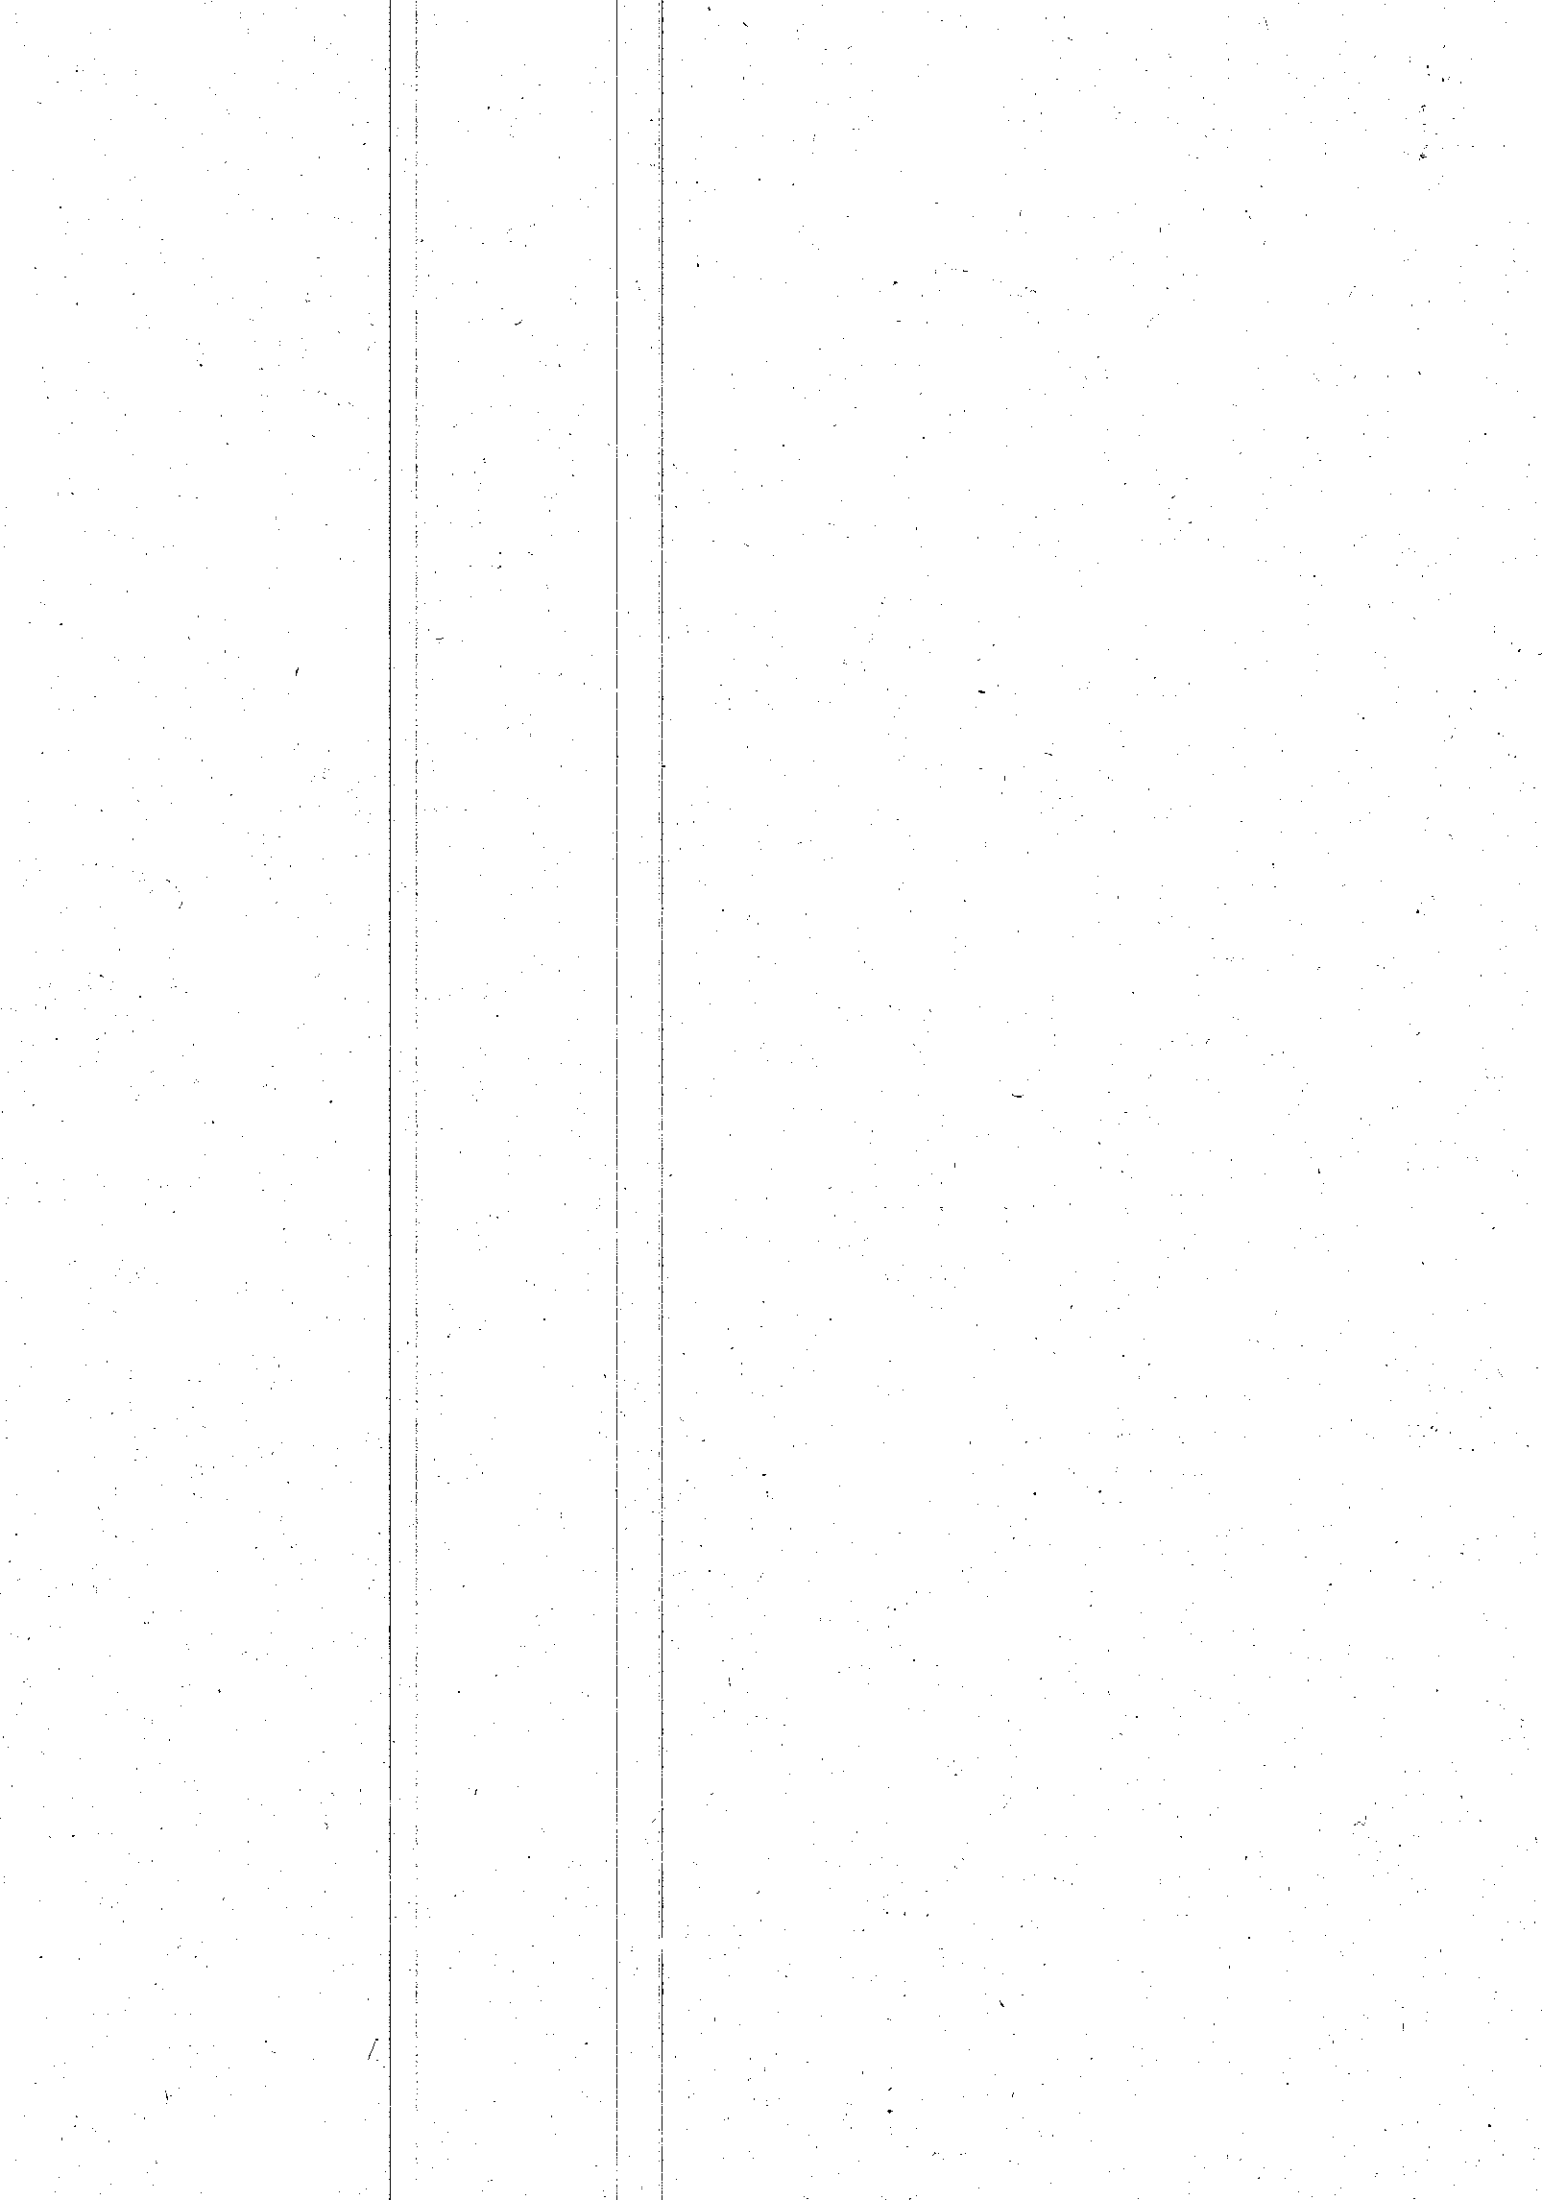

Da "denticepantaleone@gigapec.it" <denticepantaleone@gigapec.it>
"rég campania" <uod.501705@pec.regione.campania.it>, "arpac avellino"
A <arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it>, "comune montefredane"
<utc.montefredane@asmepec.it>, "asi" <consorzioasiav@pec.it>, "alto calore"
<direzione@pec.altocalore.it>, "atocalore" <atocaloreirpino@pec.it>

Data martedì 29 ottobre 2019 - 17:10

**DENTICE PANTALEONE MONTEFREDANE - TRASMISSIONE AUTOCONTROLLO SULLE
ACQUE REFLUE**

Allegato(i)

autocontrolli acque reflue DENTICE P. MONTEFREDANE.pdf (962 Kb)

