



Demolire nel rispetto dell'Ambiente

DEMOLIZIONE ECOLOGICA

di Mandile Aniello
Via Annunziata, 1 - 83020 Forino (AV)
P.IVA: 00512170648
Cod. Fisc.: MND NLL 56B03 G230D

Amministrazione: Tel. 0825.761990
Ricambi: Tel. 0825.761175
Fax: 0825.762691
MAIL: info@demolizioneecologica.it

FORINO, 02-11-2019

Spett.le

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Ministero della Salute e delle Risorse Naturali
Dipartimento Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
Centro Direzionale Collina Liguorini
AVELLINO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2019. 0664324 05/11/2019 10,14
Mitt.: DEMOLIZIONE ECOLOGICA DI MANDILE...

Ass.: 501705 Autorizzazioni ambientali e rifiuti

Classifica: 52.5 Fascicolo: 32 del 2019



ARPAC - DIPARTIMENTO PROVINCIALE
Via Circumvallazione n. 162
AVELLINO

Spett.le

ENTE IDRICO CAMPANO
Via A. De Gasperi n. 28
NAPOLI

Spett.le

COMUNE DI FORINO
Piazza Municipio
FORINO

OGGETTO: Autorizzazione allo scarico delle acque reflue - Ditta Demolizione Ecologica di Mandile Aniello - Stabilimento Via Annunziata n. 1 - 83020 FORINO (AV): comunicazione in autocontrollo esiti analisi acque di scarico in pubblica fognatura

Il sig. Mandile Aniello nato Pagani (SA) il 03.02.1956 e residente in Forino (AV) alla Via Annunziata n° 87 (C.f. MNDNLL56B03G230D) in qualità di Titolare della Ditta Demolizione Ecologica di Mandile Aniello con sede legale e operativa in via Annunziata n° 1 - 83020 Forino (AV) (P.IVA 00512170648) (C.F. MNDNLL56B03G230D),

COMUNICA

agli enti in indirizzo gli esiti dell'autocontrollo relativo a OTTOBRE 2019 delle acque reflue immesse in pubblica fognatura;

TRASMETTE

In allegato alla presente apposite indagini analitiche.

IN FEDE

DEMOLIZIONE ECOLOGICA
di Mandile Aniello
Via Annunziata, 1
83020 FORINO (AV)
C.F.: MND NLL 56B03 G230D
P.IVA: 00512170648

LABORATORIO URCIUOLO S.r.l.

Laboratorio qualificato per attività analitiche riguardanti l'amianto codice n. 275CAM10 - Ministero della Salute

RAPPORTO DI PROVA	N. 01649	DEL 31/10/2019
Certificato valido a tutti gli effetti di legge R.D. 842/28 art. 16		

Committente:	DEMOLIZIONE ECOLOGICA di Mandile Aniello Via Annunziata, n.1 - 83020 Forino (AV)
Campione:	acque meteoriche all'uscita dell'impianto di depurazione
Unità locale:	Via Annunziata, n.1 - 83020 Forino (AV)
Prelievo del campione:	a cura del ns personale tecnico (rif. verbale di prelievo n. 01581/P del 24/10/2019)
Data inizio - fine prove:	24 ottobre 2019 - 31 ottobre 2019

Parametro	Risultati analitici	Unità di misura	Valore limite di emissione. Tab. 3 All. 5 D. Allegati alla parte terza D. Lgs 152/2006 del 03/04/2006
			Scarico in pubblica fognatura
pH	7,41	U/pH	5,5 - 9,5
Odore	N:M: d. 1:1	T.D.	Non deve essere causa di molestie
Colore	N:M: d. 1:5	-	Non percettibile con diluizione 1:40
Materiali grossolani	assenti	-	assenti
Solidi sospesi totali	4,5500	mg/L	≤200
BOD ₅	27	mg/L	≤250
COD	76	mg/L	≤500
Cloro attivo libero	<0,01	mg/L	≤0,3
Cloruri	102,3	mg/L	≤1200
Solfati	86,5	mg/L	≤1000
Fosforo totale	1,3	mg/L	≤10
Azoto ammoniacale	1,2	mg/L	≤30
Azoto nitroso	0,08	mg/L	≤0,6
Azoto nitrico	10,7	mg/L	≤30
Alluminio	<0,2	mg/L	≤2
Cadmio	<0,01	mg/L	≤0,02
Cromo totale	<0,01	mg/L	≤4
Cromo VI	<0,01	mg/L	≤0,2
Ferro	0,61	mg/L	≤4
Manganese	<0,01	mg/L	≤4
Mercurio	<0,001	mg/L	≤0,005
Nichel	<0,01	mg/L	≤4
Piombo	0,050	mg/L	≤0,3
Rame	<0,01	mg/L	≤0,4
Zinco	<0,01	mg/L	≤1,0

DOTT. MONACO MARCELLO
 CHIMICO CASERTA
 1384

LABORATORIO URCIUOLO S.r.l.

Laboratorio qualificato per attività analitiche riguardanti l'amianto codice n. 275CAM10 - Ministero della Salute

RAPPORTO DI PROVA

N. 01649

DEL 31/10/2019


Certificato valido a tutti gli effetti di legge R.D. 842/28 art. 16


Parametro	Risultati analitici	Unità di misura	Valore limite di emissione. Tab. 3 All. 5 D. Allegati alla parte terza D. Lgs 152/2006 del 03/04/2006
Tensioattivi totali	<0,1	mg/L	≤4
Idrocarburi totali	1,58	mg/L	≤10
Olii minerali	6,59	mg/L	≤40
Saggio di tossicità acuta Daphnia Magna	0	%	≤80

Se non altrimenti indicato le metodiche utilizzate sono: ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - APAT AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI dal titolo "Metodi analitici per le acque" APAT Manuale e Linee Guida 29/2003.

Valutazione: per i parametri esaminati, il campione analizzato risulta conforme allo scarico in fognatura, limiti espressi con riferimento al D.L.vo 152/2006 - Parte Terza, All. 5, Tab. 3, il saggio di tossicità non manifesta tossicità acuta, pertanto risulta idoneo per lo scarico in fognatura (D.L.vo 152/2006) in quanto dopo 24 ore, alla concentrazione tal quale, il numero degli organismi (Daphnia Magna) immobili è inferiore al 80%.

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
dott. chim. Marcello Monaco

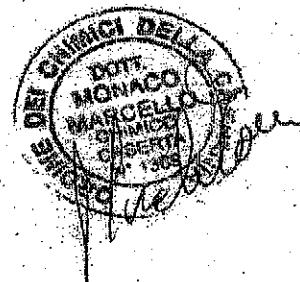

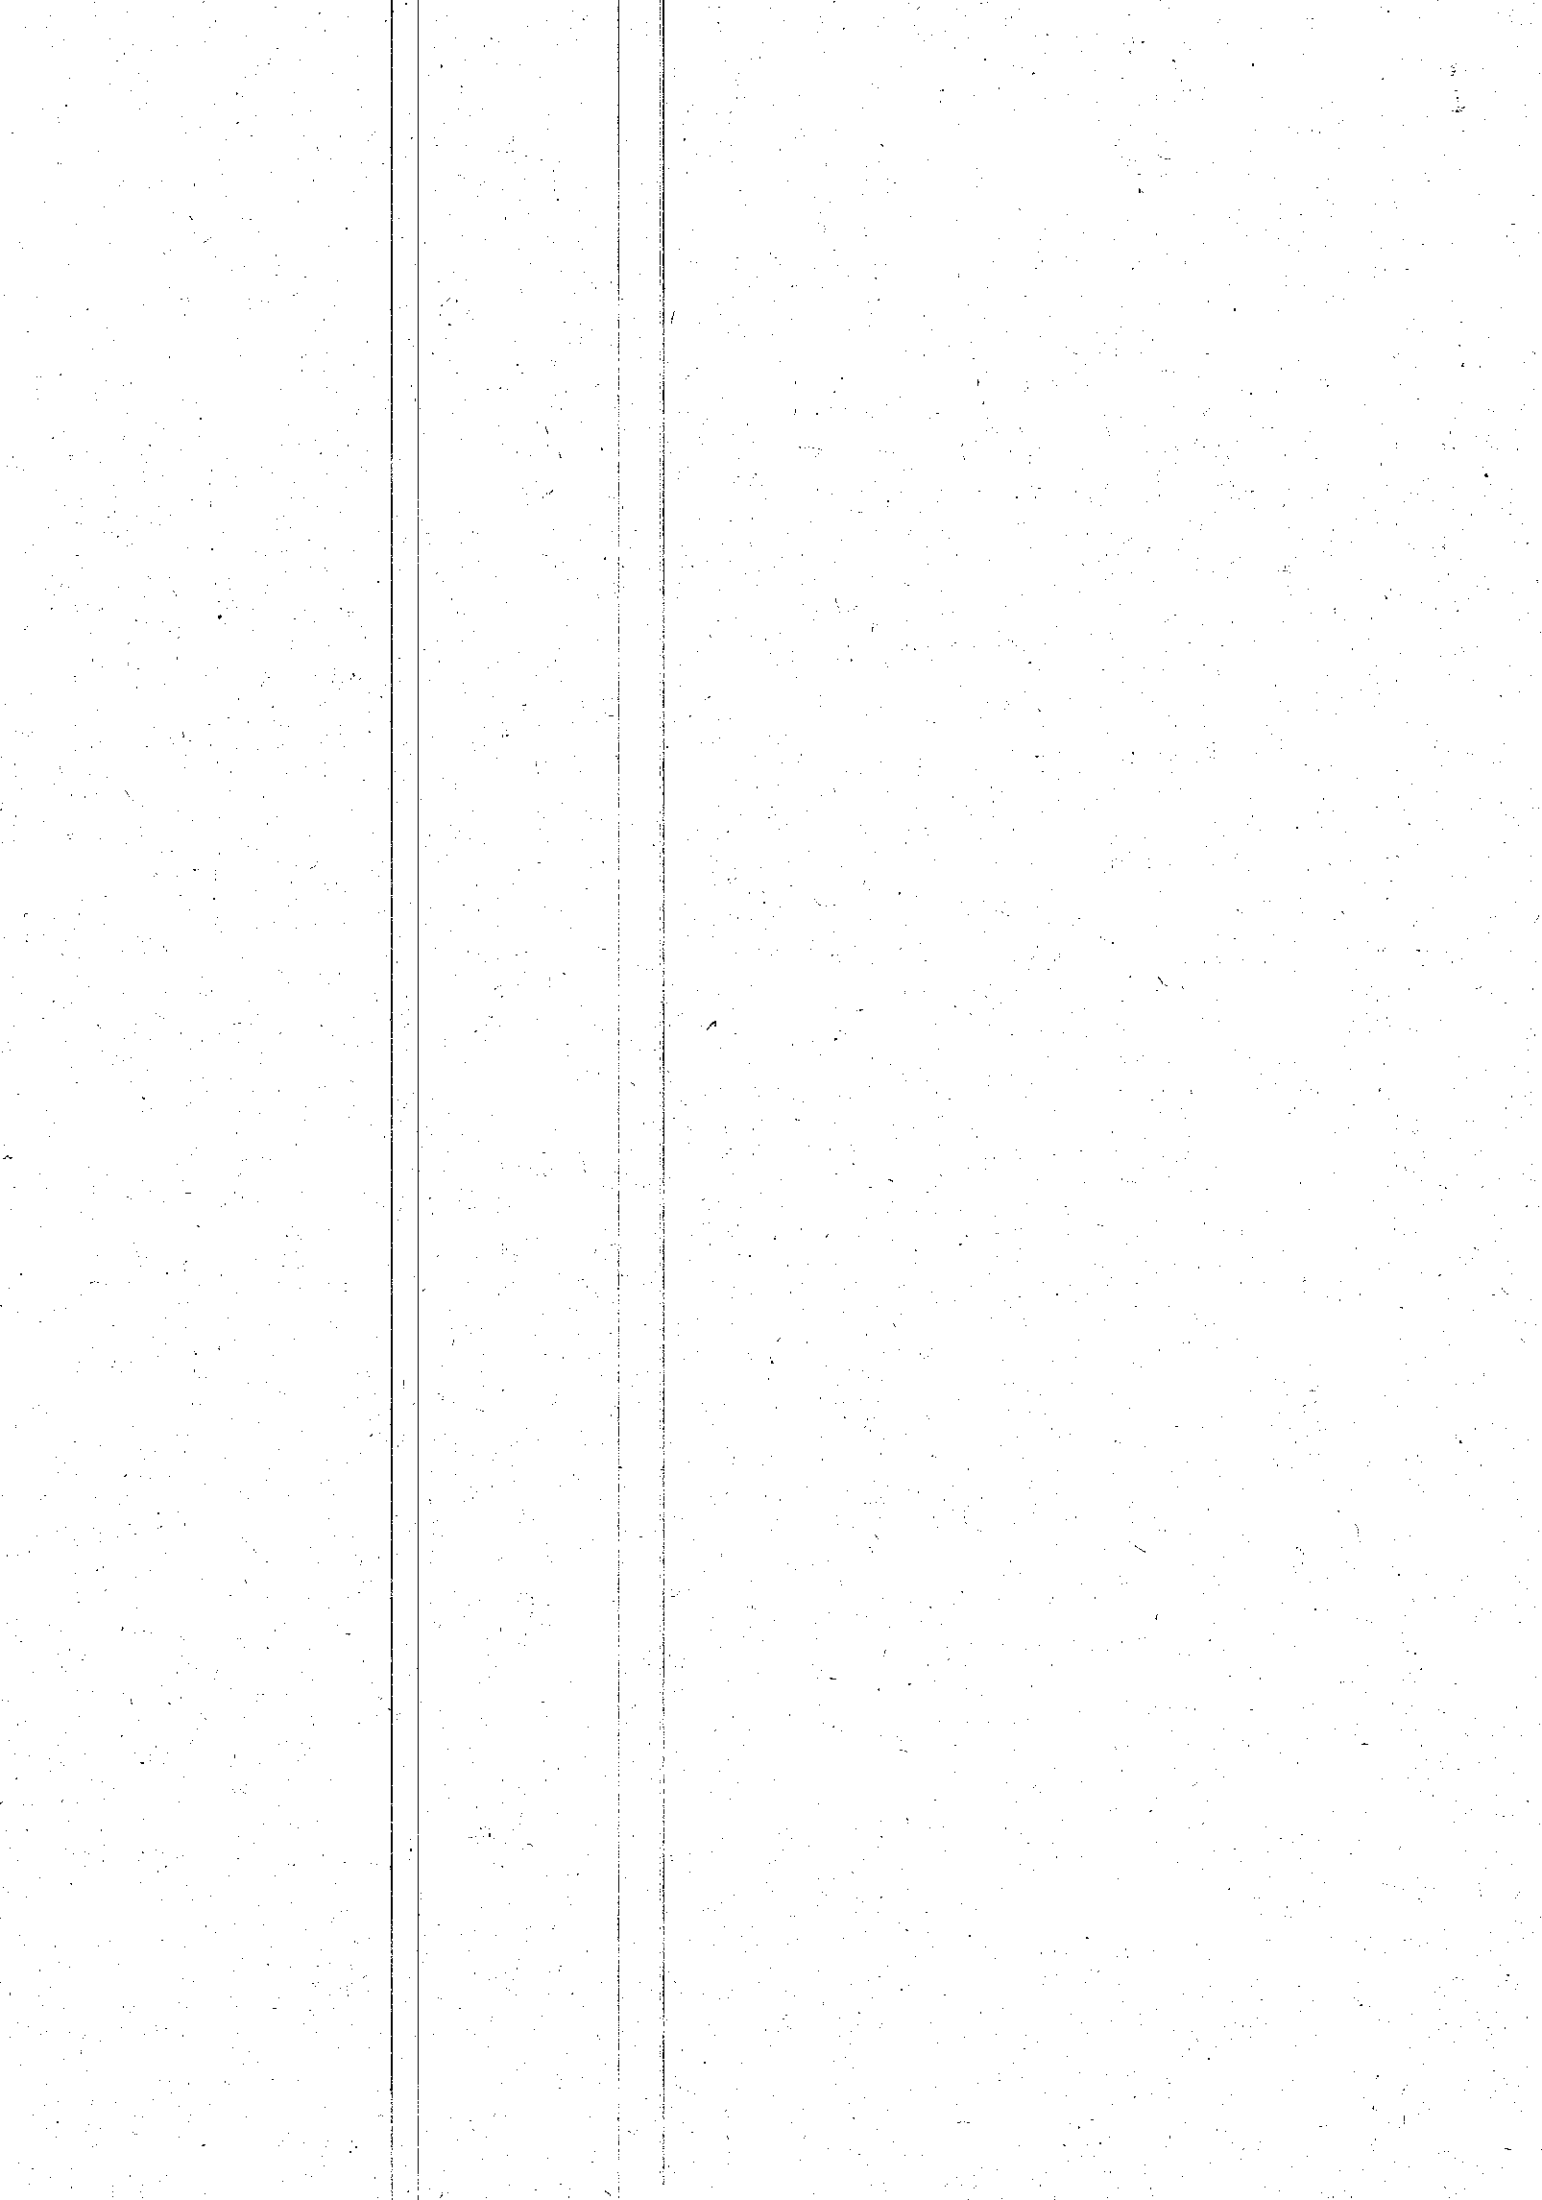

Da "demolizioneecologica" <demolizioneecologica@pec.it>
A "REGIONE CAMPANIA" <uod.501705@pec.regione.campania.it>
Data lunedì 4 novembre 2019 - 10:41

AUTOCONTROLLO ACQUE OTTOBRE 2019

In allegato quanto in oggetto
Distinti saluti

DEMOLIZIONE ECOLOGICA DI MANDILE ANIELLO
VIA ANNUNZIATA, 1
83020 FORINO AV
C.F.: MNDNLL56B03G230D
P.IVA: 00512170648
TEL. 0825761990
FAX. 0825762691
CERTIFICAZIONI:
ISO 14001.2004
OHSAS 18001.2007

Allegato(i)

ANALISI N. 1649 DEL 31-10-2019 REGIONE.PDF (582 Kb)

