

P 15 MARCHI LE

Da "centrorottamazionetruck" <centrorottamazionetruck@pec.it>

A: "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>

Data venerdì 5 marzo 2021 - 16:37

Re:D.LGS. 152/06 ART. 208 - DITTA: CENTRO ROTTAMAZIONE TRUCK S.R.L. - IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE - FORINO (AV) - SOLLECITO TRASMISSIONE CONTROLLI PERIODICI

Si allega quanto richiesto

CENTRO ROTTAMAZIONE TRUCK S.R.L.
VIA DUE PRINCIPATI
83020 CELZI DI FORINO AV
C.F./P.IVA 02891420644
TEL/FAX 0825762231

Da : "uod.501705@pec.regione.campania.it" uod.501705@pec.regione.campania.it

A : "DITTA CENTRO ROTTAMAZIONE TRUCK SRL " centrorottamazionetruck@pec.it

Cc :

Data : Thu, 4 Mar 2021 11:05:18 +0100

Oggetto : D.LGS. 152/06 ART. 208 - DITTA: CENTRO ROTTAMAZIONE TRUCK S.R.L. - IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE - FORINO (AV) - SOLLECITO TRASMISSIONE CONTROLLI PERIODICI

Allegato(i)

ANALISI N. 71 DEL 22-01-2021 REGIONE.pdf (2363 Kb)
RICEV. CONSEGNA REGIONE 25-01-2021.pdf (2595 Kb)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2021. 0128948 09/03/2021 09,36

Mitt. : CENTRO ROTTAMAZIONE TRUCK SRL

Ass. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Classifica : 52.5. Fascicolo : 30 del 2021





CENTRO ROTTAMAZIONE TRUCK


S.r.l.

Via Due Principati snc
83020 FORINO (AV)
P.IVA: 02891420644

Tel/Fax: 0825 76.22.31
MAIL: centrorottamazionetruck@gmail.com

FORINO, 25-01-2021

Spett.le


GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
Centro Direzionale Collina Liguorini
AVELLINO

Spett.le

ARPAC - DIPARTIMENTO PROVINCIALE
Via Circumvallazione n. 162
AVELLINO

Spett.le

ENTE IDRICO CAMPANO
Via A. De Gasperi n. 28
NAPOLI

Spett.le

COMUNE DI FORINO
Piazza Municipio
FORINO

OGGETTO: Autorizzazione allo scarico delle acque reflue - Società Centro Rottamazione Truck S.r.l. - Stabilimento Via Due Principati Frazione Celzi - 83020 FORINO (AV): comunicazione in autocontrollo esiti analisi acque di scarico in pubblica fognatura

Il sig. Mandile Aniello nato Pagani (SA) il 03.02.1956 e residente in Forino (AV) alla Via Annunziata n° 87 (C.f. MNDNLL56B03G230D) in qualità di legale rappresentante della Società Centro Rottamazione Truck S.r.l. con sede legale e operativa in via Due Principati Frazione Celzi - 83020 Forino (AV) (P.IVA e C.F. 02891420644).


COMUNICA

agli enti in indirizzo gli esiti dell'autocontrollo relativo a **GENNAIO 2021** delle acque reflue immesse in pubblica fognatura;

TRASMETTE

in allegato alla presente apposite indagini analitiche.

IN FEDE
CENTRO ROTTAMAZIONE TRUCK SRL
VIA DUE PRINCIPATI FRAZ. CELZI
83020 FORINO AV
P.IVA/C.F.: 02891420644
TE 0825/762231

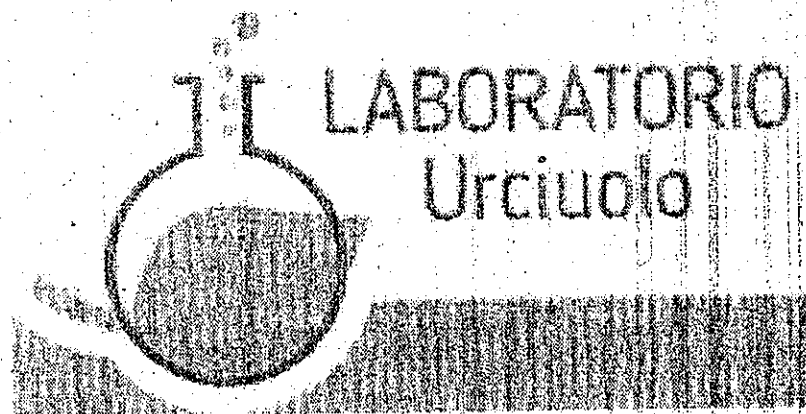

LABORATORIO
Urciuolo

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 21/0071

Data emissione 22/01/2021


Indagine eseguita Metodo	U.M.	Risultato	LQ	D.LGS 152/06 - TAB. 3 Parte TERZA all. V. 5		Data inizio Data fine
				Col. A	Col. B	
Alluminio APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,03	1	2,0	14/01/21 22/01/21
Cadmio APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,004	0,02	0,02	14/01/21 22/01/21
Cromo totale APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,01	2	4	14/01/21 22/01/21
Cromo esavalente APAT CNR IRSA 3150C Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,05	0,2	0,20	14/01/21 22/01/21
Ferro APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,007	2	4	14/01/21 22/01/21
Manganese APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,01	2	4	14/01/21 22/01/21
Mercurio UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	<LQ	0,001	0,005	0,005	14/01/21 22/01/21
Nichel APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,01	2	4	14/01/21 22/01/21
Piombo APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,03	0,2	0,3	14/01/21 22/01/21
Rame APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,01	0,1	0,4	14/01/21 22/01/21
Zinco APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,05	0,5	1,0	14/01/21 22/01/21
Cianuri totali (ione cianuro) EPA 9010C 2004 + EPA 9014A 2014	mg/l	<LQ	0,002	0,05	1,0	14/01/21 22/01/21
Cloro attivo libero APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,03	0,2	0,3	14/01/21 22/01/21
Solfati (come SO ₃) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,1	1000	1000	14/01/21 22/01/21

Modello _____ Rev 01/01/2020

Largo Ponte Ferriera n. 77-83100 Avellino
P.iva 02870020647
Tel-Fax 0825/74269
laburciuolo@libero.it
laboratoriourciuolo@legalmail.it

Pagina 2 di 4

Laboratorio Urciuolo S.r.l.
Consulenza Ambientale
Analisi Chimiche
Analisi Microbiologiche
Amianto- 275CAM10 Ministero della Salute

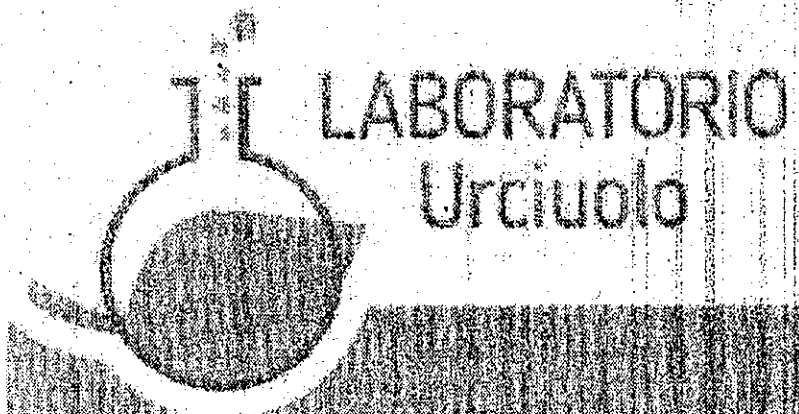

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 21/0071

Data emissione 22/01/2021

24 mesi, i Rapporti di Prova per 48 mesi. Al termine di tale periodo tutte le registrazioni saranno distrutte in maniera tale da proteggere la riservatezza dei dati del cliente e saranno smaltite secondo le leggi vigenti al momento dello smaltimento.

U.M. = Unità di misura

LQ = Limite di rilevabilità per le prove microbiologiche, Limite di quantificazione per tutte le altre.

Incertezza. L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura $k=2$ e livello di probabilità $p=95\%$. Per le prove microbiologiche sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% e $k=2$, o l'intervallo di confidenza stesso.

Fine Rapporto di prova

Modello _____ Rev 01/01/2020

Largo Ponte Ferriera n. 77-83100 Avellino

P.iva 02870020647

Tel-Fax 0825/74269


laburciuolo@libero.it

laboratoriourciuolo@legalmail.it

Il Responsabile del Laboratorio

Marcello Monaco

Chimico

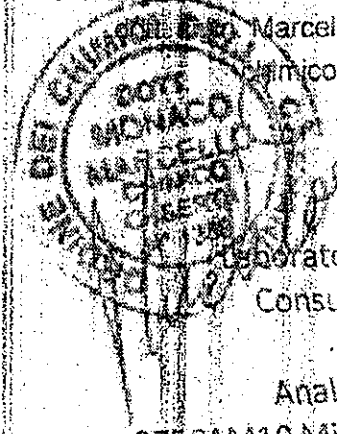

Pagina 4 di 4

Laboratorio Urciuolo S.r.l.

Consulenza Ambientale

Analisi Chimiche

Analisi Microbiologiche

Amianto- 275CAM10 Ministero della Salute



CENTRO ROTTAMAZIONE TRUCK


S.r.l.

Via Due Principati snc
83020 FORINO (AV)
P.IVA: 02891420644

Tel/Fax: 0825 76.22.31
MAIL: centrorottamazionetruck@gmail.com

FORINO, 25-01-2021

Spett.le



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
Centro Direzionale Collina Liguorini
AVELLINO

Spett.le

ARPAC – DIPARTIMENTO PROVINCIALE
Via Circumvallazione n. 162
AVELLINO

Spett.le

ENTE IDRICO CAMPANO
Via A. De Gasperi n. 28
NAPOLI

Spett.le

COMUNE DI FORINO
Piazza Municipio
FORINO

OGGETTO: Autorizzazione allo scarico delle acque reflue – Società Centro Rottamazione Truck S.r.l. - Stabilimento Via Due Principati Frazione Celzi – 83020 FORINO (AV): comunicazione in autocontrollo esiti analisi acque di scarico in pubblica fognatura

Il sig. Mandile Aniello nato Pagani (SA) il 03.02.1956 e residente in Forino (AV) alla Via Annunziata n° 87 (C.f. MNDNLL56B03G230D) in qualità di legale rappresentante della Società Centro Rottamazione Truck S.r.l. con sede legale e operativa in via Due Principati Frazione Celzi – 83020 Forino (AV) (P.IVA e C.F. 02891420644).


COMUNICA

agli enti in indirizzo gli esiti dell'autocontrollo relativo a **GENNAIO 2021** delle acque reflue immesse in pubblica fognatura;

TRASMETTE

in allegato alla presente apposite indagini analitiche.

IN FEDE
CENTRO ROTTAMAZIONE TRUCK SRL
VIA DUE PRINCIPATI FRAZ. CELZI
83020 FORINO AV
P.IVA/C.F.: 02891420644
TE 0825/762231

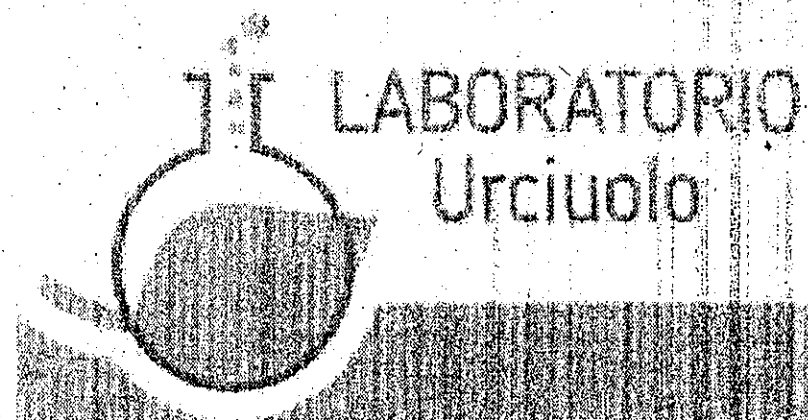

LABORATORIO
Urciuolo

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 21/0071

Data emissione 22/01/2021

D.LGS 152/06 - TAB. 3 Parte
TERZA all. V. 5


Indagine eseguita Metodo	U.M	Risultato	LQ	Col. A	Col. B	Data inizio Data fine
Alluminio APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,03	1	2,0	14/01/21 22/01/21
Cadmio APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,004	0,02	0,02	14/01/21 22/01/21
Cromo totale APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,01	2	4	14/01/21 22/01/21
Cromo esavalente APAT CNR IRSA 3150C Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,05	0,2	0,20	14/01/21 22/01/21
Ferro APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	12	0,007	2	4	14/01/21 22/01/21
Manganese APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,01	2	4	14/01/21 22/01/21
Mercurio UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	<LQ	0,001	0,005	0,005	14/01/21 22/01/21
Nichel APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,01	2	4	14/01/21 22/01/21
Piombo APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,03	0,2	0,3	14/01/21 22/01/21
Rame APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,01	0,1	0,4	14/01/21 22/01/21
Zinco APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,05	0,5	1,0	14/01/21 22/01/21
Cianuri totali (ione cianuro) EPA 9010C 2004 + EPA 9014A 2014	mg/l	<LQ	0,002	0,05	1,0	14/01/21 22/01/21
Cloro attivo libero APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,03	0,2	0,3	14/01/21 22/01/21
Solfati (come so3) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	41,5	0,1	1000	1000	14/01/21 22/01/21

Modello _____ Rev 01/01/2020

Largo Ponte Ferriera n. 77-83100 Avellino
P.iva 02870020647
Tel-Fax 0825/74269
laburciuolo@libero.it
laboratoriourciuolo@legalmail.it

Pagina 2 di 4

Laboratorio Urciuolo S.r.l.
Consulenza Ambientale
Analisi Chimiche
Analisi Microbiologiche
Amianto- 275CAM10 Ministero della Salute

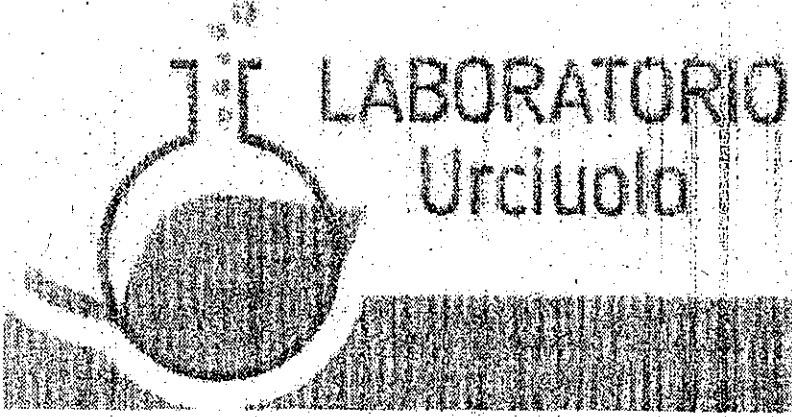

LABORATORIO
Urciuolo

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 21/0071

Data emissione 22/01/2021

24 mesi, i Rapporti di Prova per 48 mesi. Al termine di tale periodo tutte le registrazioni saranno distrutte in maniera tale da proteggere la riservatezza dei dati del cliente e saranno smaltite secondo le leggi vigenti al momento dello smaltimento.

U.M. = Unità di misura

LQ = Limite di rilevabilità per le prove microbiologiche, Limite di quantificazione per tutte le altre.

Incertezza. L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura $k=2$ e livello di probabilità $p=95\%$. Per le prove microbiologiche sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% e $k=2$, o l'intervallo di confidenza stesso.

Fine Rapporto di prova.


Modello _____ Rev.01/01/2020

Largo Ponte Ferriera n. 77-83100 Avellino
P.iva 02870020647
Tel-Fax 0825/74269
laburciuolo@libero.it
laboratoriourciuolo@legalmail.it

Il Responsabile del Laboratorio

Dot. Marcello Monaco

Monaco

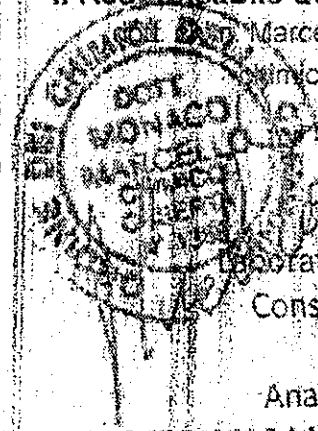

Pagina 4 di 4

Laboratorio Urciuolo S.r.l.
Consulenza Ambientale
Analisi Chimiche
Analisi Microbiologiche

Amianto- 275CAM10 Ministero della Salute