



CENTRO ROTTAMI 4M

S.r.l.

Via Annunziata, 87
83020 FORINO (AV)
P.IVA: 02461750644

Tel: 0825 76.19.90
Fax: 0825 76.26.91

MAIL: centrorottami@demolizioneecologica.it

FORINO, 09-05-2022



Spett.le

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema

Unità Operativa Dirigenziale

Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti

Centro Direzionale Collina Liguorini

AVELLINO

Spett.le

ARPAC – DIPARTIMENTO PROVINCIALE

Via Circumvallazione n. 162

AVELLINO

Spett.le

ENTE IDRICO CAMPANO

Via A. De Gasperi n. 28

NAPOLI

Spett.le

COMUNE DI FORINO

Piazza Municipio

FORINO

OGGETTO: Autorizzazione allo scarico delle acque reflue – Società Centro Rottami 4M S.R.L. - Stabilimento Via Annunziata n. 87 – 83020 FORINO (AV): comunicazione in autocontrollo esiti analisi acque di scarico in pubblica fognatura

Il sig. Mandile Faustino nato Forino (AV) il 15.02.1963 e residente in Forino (AV) alla Via Annunziata n° 87 (C.f. MNDFTN63B15D701S) in qualità di legale rappresentante della Società Centro Rottami 4M S.R.L. con sede legale e operativa in via Annunziata n° 87 – 83020 Forino (AV) (P.IVA e C.F.02461750644).

COMUNICA

agli enti in indirizzo gli esiti dell'autocontrollo relativo a **APRILE 2022** delle acque reflue immesse in pubblica fognatura;

TRASMETTE

In allegato alla presente apposite indagini analitiche.

IN FEDE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2022. 0245319 10/05/2022 12,05

Mitt. : CENTRO ROTTAMI 4M SRL

Ass. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Classifica : 52.5. Fascicolo : 29 del 2022




CENTRO ROTTAMI 4M S.R.L.

Via Annunziata, 87

83020 Forino (AV)

p.iva 02461750644

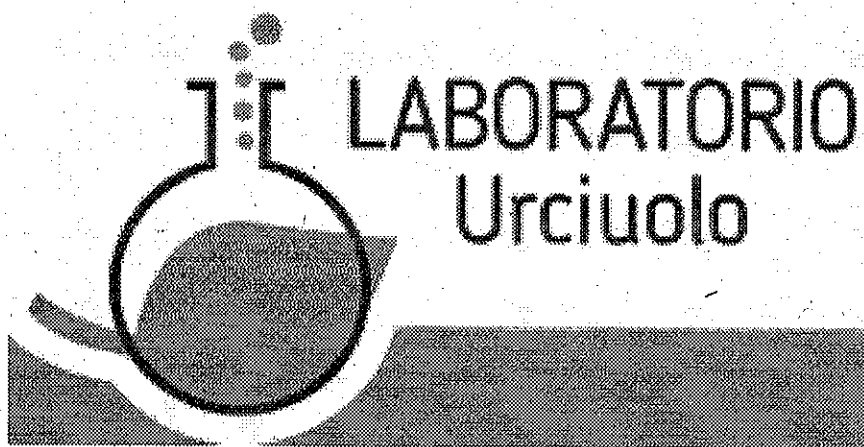

RAPPORTO DI PROVA N° 22/0729

Data emissione 06/05/2022

Spett.le
CENTRO ROTTAMI 4M S.R.L.
VIA ANNUNZIATA, 87
83020 Forino (AV)

Tipo campione	acqua reflua	
Data ricevimento campione	29/04/2022	
Descrizione campione	acque meteoriche all'uscita dell'impianto di depurazione	
Luogo del prelievo	Via Annunziata, n. 87 – 83020 Forino (AV) &	Data prelievo 29/04/2022
Campionatore	ns personale tecnico secondo APAT CNR IRSA 1030	
Confezione campione	n. 4 contenitori di plastica da 0,5 L	
Condizione del campione/Sigilli	T°C e quantitativo conforme alla normativa di riferimento	
Conservazione campione	in frigo alla T°C	
Vettore/Consegna il campione	NO	
Temperatura	5,2 °C	
Restituzione campione	No: smaltimento campione	

(&) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

Protocollo Campione 29/04/2022/00007 del 29/04/22

Etichetta/Lotto tal quale


Indagine eseguita Metodo	U.M	Risultato	LQ	D.LGS 152 / 06 - TAB. 3 Parte TERZA all. V. 5		Data inizio Data fine
				Col. A	Col. B	
pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	unità di pH	7,4		5,5-9,5	5,5-9,5	29/04/22 06/05/22
Colore APAT CNR IRSA 2020C Man 29 2003		N:M: d. 1:5		n.p. 1:20	n.p. 1:40	29/04/22 06/05/22
Odore APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003		N:M: d. 1:1		no molestie	no molestie	29/04/22 06/05/22
Materiali grossolani DLgs 319/1976 10/05/1976 GU 141 29/05/1976 Tab A p.to 5 + APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	mg/l	assenti		assenti	assenti	29/04/22 06/05/22
Solidi sospesi totali APAT CNR IRSA 2090B Man 29 2003	mg/l	25	0,1	80	200	29/04/22 06/05/22
Richiesta chimica di ossigeno (cod) APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	mg/l	177	1	160	500	29/04/22 06/05/22

Modello MD 13.1 Rev 0 11/04/2022

Largo Ponte Ferriera n. 77-83100 Avellino
P.iva 02870020647
Tel-Fax 0825/74269
laburciuolo@libero.it
laboratoriourciuolo@legalmail.it

Pagina 1 di 4

Laboratorio Urciuolo S.r.l.
Consulenza Ambientale
Analisi Chimiche
Analisi Microbiologiche
Amianto- 275CAM10 Ministero della Salute

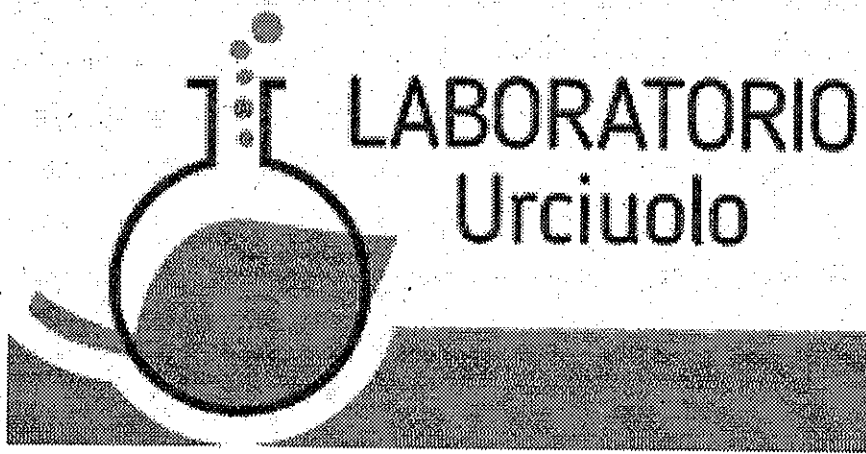

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 22/0729

Data emissione 06/05/2022


Indagine eseguita Metodo	U.M	Risultato	LQ	D.LGS 152 / 06 - TAB. 3 Parte TERZA all. V. 5		Data inizio Data fine
				Col. A	Col. B	
Richiesta biochimica di ossigeno (bod5) APAT CNR IRSA 5120B1 Man 29 2003	mg/l	60	1	40	250	29/04/22 06/05/22
Alluminio APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,03	1	2,0	29/04/22 06/05/22
Arsenico APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,03	0,5	0,5	29/04/22 06/05/22
Cadmio APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,004	0,02	0,02	29/04/22 06/05/22
Cromo totale APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,01	2	4	29/04/22 06/05/22
Cromo esavalente APAT CNR IRSA 3150C Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,05	0,2	0,20	29/04/22 06/05/22
Ferro APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,007	2	4	29/04/22 06/05/22
Manganese APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,01	2	4	29/04/22 06/05/22
Mercurio UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	<LQ	0,001	0,005	0,005	29/04/22 06/05/22
Nichel APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,01	2	4	29/04/22 06/05/22
Piombo APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,03	0,2	0,3	29/04/22 06/05/22
Rame APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,01	0,1	0,4	29/04/22 06/05/22
Zinco APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,05	0,5	1,0	29/04/22 06/05/22

Regione Campania
Data: 10/05/2022 12:05:30, PG/2022/0245319

Modello MD 13.1 Rev 0 11/04/2022

Largo Ponte Ferriera n. 77-83100 Avellino
P.iva 02870020647
Tel-Fax 0825/74269
laburciuolo@libero.it
laboratoriourciuolo@legalmail.it

Pagina 2 di 4
Laboratorio Urciuolo S.r.l.
Consulenza Ambientale
Analisi Chimiche
Analisi Microbiologiche
Amianto- 275CAM10 Ministero della Salute

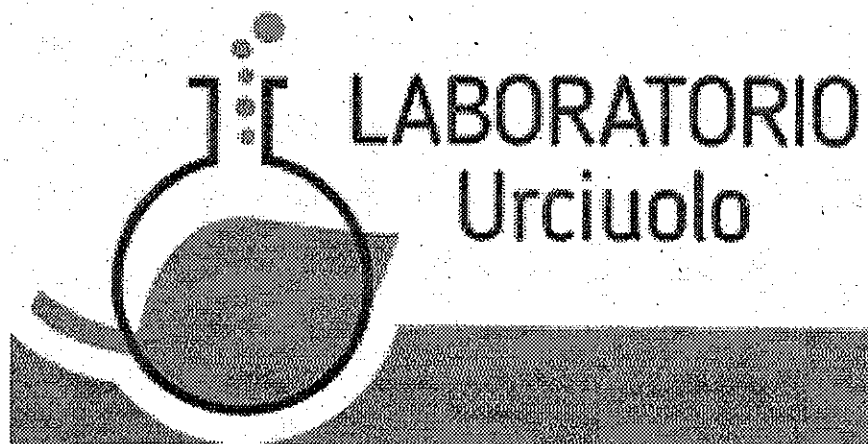

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 22/0729

Data emissione 06/05/2022

Indagine eseguita Metodo	U.M	Risultato	LQ	D.LGS 152 / 06 - TAB. 3 Parte TERZA all. V. 5		Data inizio Data fine
				Col. A	Col. B	
Cianuri totali (ione cianuro) EPA 9010C 2004 + EPA 9014A 2014	mg/l	<LQ	0,002	0,05	1,0	29/04/22 06/05/22
Solfati (come so3) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	0,9	0,1	1000	1000	29/04/22 06/05/22
Cloruri (come ione) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	3,7	0,1	1200	1200	29/04/22 06/05/22
Fluoruri UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/l	0,9	0,2	6	12	29/04/22 06/05/22
Fosforo totale (come p) APAT CNR IRSA 4110A2 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,2	10	10	29/04/22 06/05/22
Azoto ammoniacale APAT CNR IRSA 4030A2 Man 29 2003	mg/l	10,3	0,05	15	30	29/04/22 06/05/22
Azoto nitroso APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,1	0,6	0,6	29/04/22 06/05/22
Azoto nitrico APAT CNR IRSA 4040A1 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,1	20	30	29/04/22 06/05/22
Idrocarburi totali i.r./oli minerali i.r. ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 metodo B (UNI EN ISO 9377-ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 metodo B (UNI EN ISO 9377-2:2002)	mg/l	<LQ	1	5	10	29/04/22 06/05/22
Tensioattivi totali APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003 +DIN 38409-20	mg/l	<LQ	0,05	2	4	29/04/22 06/05/22
Saggio di tossicità acuta (d.magna) UNI EN ISO 6341:2013	%	60	-	<50	<80	29/04/22 06/05/22

Note legislative

D.LGS 152 / 06 - Parte Terza - All. 5, Tab. 3
(Col. A) = scarico in acque superficiali
(Col. B) = scarico in rete fognaria

Commento

Il campione in esame, limitatamente ai parametri analizzati, risulta **conforme** ai valori della Tabella 3 parte B dell'allegato 5, allegati alla parte terza del D.Lgs 152/2006 relativamente **allo scarico in pubblica fognatura**.


I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

Modello MD 13.1 Rev 0 11/04/2022

Largo Ponte Ferriera n. 77-83100 Avellino
P.iva 02870020647
Tel-Fax 0825/74269
laburciuolo@libero.it
laboratoriourciuolo@legalmail.it

Pagina 3 di 4

Laboratorio Urciuolo S.r.l.
Consulenza Ambientale
Analisi Chimiche
Analisi Microbiologiche
Amianto- 275CAM10 Ministero della Salute

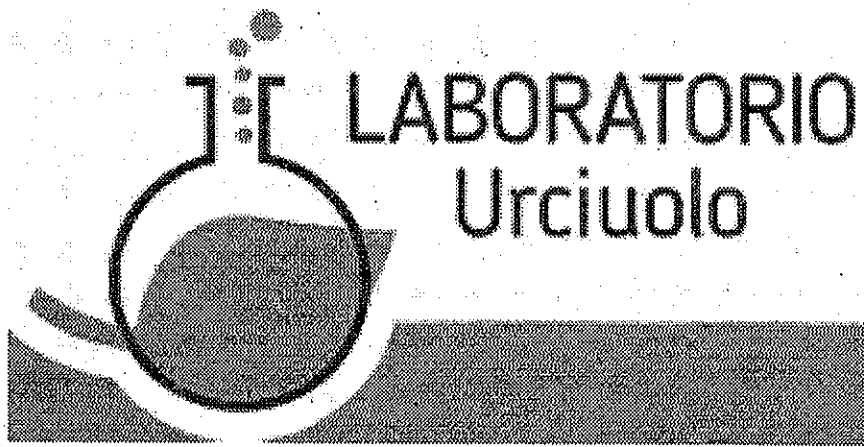

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 22/0729

Data emissione 06/05/2022

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

Il presente Rapporto di Prova non deve essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione scritta del laboratorio. E' fatto assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti.

Conservazione del campione dopo le prove. I campioni sottoposti ad analisi, in funzione della loro stabilità, vengono conservati fino al rilascio della certificazione analitica, salvo disposizioni di legge che regolino la conservazione per periodi più o meno lunghi.

Conservazione della documentazione relativa alle prove. Le registrazioni tecniche delle prove e i Rapporti di Prova sono conservate dal Laboratorio per 48 mesi. Al termine di tale periodo tutte le registrazioni saranno distrutte in maniera tale da proteggere la riservatezza dei dati del cliente e saranno smaltite secondo le leggi vigenti al momento dello smaltimento.

U.M. = Unità di misura


LQ = Limite di rilevabilità per le prove microbiologiche, Limite di quantificazione per tutte le altre.

Incertezza. L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura $k=2$ e livello di probabilità $p=95\%$. Per le prove microbiologiche sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% e $k=2$, o l'intervallo di confidenza stesso.

Fine Rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio

Marcello Monaco
Responsabile del Laboratorio

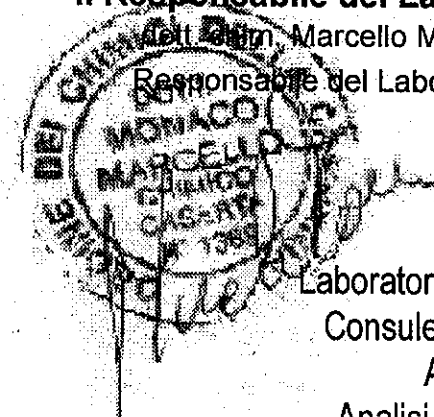

Pagina 4 di 4

Modello MD 13.1 Rev 0 11/04/2022

Largo Ponte Ferriera n. 77-83100 Avellino

P.iva 02870020647

Tel-Fax 0825/74269

laburciuolo@libero.it

laboratoriourciuolo@legalmail.it

Laboratorio Urciuolo S.r.l.

Consulenza Ambientale

Analisi Chimiche

Analisi Microbiologiche

Amianto- 275CAM10 Ministero della Salute

Da "centrorottami4m" <centrorottami4m@arubapec.it>
A "REGIONE CAMPANIA" <uod.501705@pec.regione.campania.it>
Data lunedì 9 maggio 2022 - 14:47

AUTOCONTROLLO ACQUE APRILE 2022

In allegato quanto in oggetto
Distinti saluti

CENTRO ROTTAMI 4M S.R.L.
VIA ANNUNZIATA, 87
83020 FORINO AV
C.F./P.IVA: 02461750644
TEL. 0825761990
FAX: 0825762691
CERTIFICAZIONI:
UNI EN ISO 9001-2008
EN ISO 14001-2004
UE 333-2011
UE 715-2013

Allegato(i)

ANALISI N. 729 DEL 06-05-2022 REGIONE.pdf (752 Kb)