

**ALIBERTI MULTISERVIZI S.P.A.  
ZONA INDUSTRIALE, SNC  
LOC. PIANODARDINE  
83100 - AVELLINO (AV)**

**ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DELLE RISORSE NATURALI  
DIREZIONE GENERALE PER L'AMBIENTE E L'ECOSISTEMA  
U.O.D. AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI  
CENTRO DIREZIONALE - COLLINA LIGUORINI  
83100 - AVELLINO**

**ALL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE  
AMBIENTALE DELLA CAMPANIA ARPAC**

**AL SIG. SINDACO DEL COMUNE  
DI AVELLINO**

**Oggetto: Trasmissione Controlli periodici trimestrali acque.**

Il sottoscritto Aliberti Massimo nato il 14.03.1972 a Vico Equense (NA) e residente alla Via Cioppolo, 34 del Comune di Capriglia Irpina (AV), in qualità di legale rappresentante della società intestataria autorizzata con Decreto Dirigenziale n. 53 del 01.12.2014 al recupero dei rifiuti ed alle emissioni in atmosfera, con la presente

**TRASMETTE**

a codesto Spett.le Ufficio copia del referto analitico relativo al controllo sulle acque meteoriche di scarico, effettuato nel corso del mese di maggio 2022.

**Distinti saluti.**

**Avellino, 21/05/2022**

**Firma**




**aliberti multiservizi spa**

**REGIONE CAMPANIA**

**Prot. 2022. 0268381 23/05/2022 10,27**  
Mitt. : ALIBERTI MULTISERVIZI S.P.A. L...

Ass. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Classifica : 52.5. Fascicolo : 36 del 2022

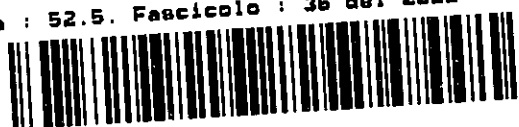

Data: 18/05/2022


**Oggetto:** Analisi chimica di un campione di acque di prima pioggia convogliate nella rete consortile ASI acque bianche (Allegato 5 tabella 3 del D.Lgs 152/06)

**Richiedente:** Aliberti Multiservizi S.p.a. - via Pianodardine - Zona Industriale 83100 Avellino

**Prelievo:** Campionamento eseguito in data 04/05/2022 a cura del personale tecnico del Dott. Del Regno Giuseppe, Studio Ecotime, presso pozzetto di ispezione dell'azienda, secondo le metodiche APAT-IRSA

**Risultati analitici**  
 (sul campione tal quale):

Prova analitica	Metodo di prova	Unità di misura	Valore	Limite A	Limite B	Limite rivel.
pH	APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003		6,72	5,5-9,5	5,5-9,5	1
COLORE (dil 1/40 spess. 10 cm)	APAT-IRSA 2020 29/03		Non perceutibile	non perceutibile	non perceutibile	
ODORE	APAT-IRSA 2050 29/03		non causa molestie	non causa molestie	non causa molestie	
MATERIALI GROSSOLANI	L-319/76		assenti	assenti	assenti	
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090 B MAN 29 2003	mg/l	36	200	80	5
BOD5	APAT CNR IRSA 5120 MAN 29 2003	mg/l (come O2)	25	250	40	5
COD	APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003	mg/l (come O2)	51	500	160	10
ALLUMINIO	EPA 6020A 2007	mg/l	0,04	2	1	0,01
ARSENICO	EPA 6020A 2007	mg/l	<0,005	0,5	0,5	0,005
BARIO	EPA 6020A 2007	mg/l	0,11		20	0,01
BORO	EPA 6020A 2007	mg/l	< 0,01	4	2	0,01
CADMIO	EPA 6020A 2007	mg/l	<0,005	0,02	0,02	0,005
CROMO	EPA 6020A 2007	mg/l	<0,005	4	2	0,005
CROMO ESAVALENTE	APAT CNR IRSA 3150C MAN 29 2003	mg/l	<0,02	0,2	0,20	0,02
FERRO	EPA 6020A 2007	mg/l	1,29	4	2	0,01
MANGANESE	EPA 6020A 2007	mg/l	0,14	4	2	0,01
MERCURIO	EPA 6020A 2007	mg/l	<0,001	0,005	0,005	0,001
NICHEL	EPA 6020A 2007	mg/l	0,07	4	2	0,005
PIOMBO	EPA 6020A 2007	mg/l	0,01	0,3	0,2	0,005
RAME	EPA 6020A 2007	mg/l	0,011	0,4	0,1	0,005
SELENIO	EPA 6020A 2007	mg/l	<0,005	0,03	0,03	0,005

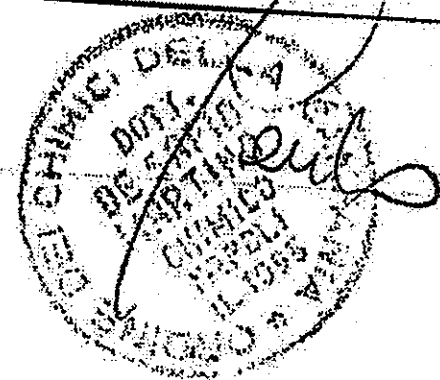


Dott. Martino De Sapia  
**CHIMICO**  
 Benevento, via Mura della Caccia 17  
 martino.desapio@gmail.com

Prova analitica	Metodo di prova	Unità di misura	Valore	Limite A	Limite B	Limite rivel.
STAGNO	EPA 6020A 2007	mg/l	0,02	-	10	0,01
ZINCO	EPA 6020A 2007	mg/l	<0,01	1	0,5	0,01
CIANURI TOTALI	APAT CNR IRSA 4070 MAN 29 2003	mg/l (come CN)	<0,005	1	0,5	0,005
CLORO ATTIVO LIBERO	APAT CNR IRSA 4080 MAN 29 2003	mg/l (come Cl <sub>2</sub> )	<0,05	0,3	0,2	0,05
SOLFURI	APAT CNR IRSA 4160 MAN 29 2003	mg/l (come H <sub>2</sub> S)	0,09	2	1	0,1
SOLFITI	APAT CNR IRSA 4150 MAN 29 2003	mg/l (come SO <sub>3</sub> )	<0,1	2	1	0,1
SOLFATI	EPA 300.1 1999	mg/l (come SO <sub>4</sub> )	38,6	1000	1000	0,1
CLORURI	EPA 300.1 1999	mg/l (come Cl)	3,1	1200	1200	0,1
FLORURI	EPA 300.1 1999	mg/l (come F)	< 0,1	12	6	0,1
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 4110 MAN 29 2003	mg/l (come P)	0,55	10	10	0,1
AZOTO AMMONIACALE	APAT CNR IRSA 4030 A2/C MAN 29 2003	mg/l (come NH <sub>4</sub> )	1,0	30	15	0,1
AZOTO NITROSO	APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003	mg/l (come N)	0,05	0,6	0,6	0,01
AZOTO NITRICO	EPA 300.1 1997	mg/l (come N)	10,9	30	20	0,1
GRASSI E OLI NATURALI VEGETALI	APAT CNR IRSA 5160 MAN 29 2003	mg/l	1,2	40	20	0,5
IDROCARBURI TOTALI	APAT CNR IRSA 5160 MAN 29 2003	mg/l	1,4	10	5	0,5
FENOLI	APAT CNR IRSA 5070 A1/A2 MAN 29 2003	mg/l (come fenolo)	0,005	1	0,5	0,005
ALDEIDI	APAT CNR IRSA 5010 A MAN 29 2003	mg/l (come HCHO)	<0,05	2	1	0,05
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI	EPA 5021 A 2003 + EPA 8260 C 2006	mg/l	0,02	0,4	0,2	0,005
SOLVENTI ORGANICI AZOTATI	MP 0122-R/99	mg/l	<0,01	0,2	0,1	0,01
TENSOATTIVI TOTALI	MP-1403 R0/05	mg/l	< 0,1	4	2	0,1
PESTICIDI FOSFORATI	APAT CNR IRSA 5060 MAN 29 2003	mg/l	<0,05	0,1	0,1	0,05
PESTICIDI TOT ESCL. FOSFORATI ALDRIN DIELDRIN ENDRIN ISODRIN	APAT CNR IRSA 5060 MAN 29 2003	mg/l	<0,05	0,05	0,05	0,05
INSETTICI CLORURATI						
ALDRIN	APAT CNR IRSA 5060 MAN 29 2003	mg/l	<0,005	0,01	0,01	0,005
DIELDRIN	APAT CNR IRSA 5060 MAN 29 2003	mg/l	<0,005	0,01	0,01	0,005
ENDRIN	APAT CNR IRSA 5060 MAN 29 2003	mg/l	<0,001	0,002	0,002	0,001
ISODRIN	APAT CNR IRSA 5060 MAN 29 2003	mg/l	<0,001	0,002	0,002	0,001
SOLVENTI CLORURATI	EPA 5021 A 2003 + EPA 8260 C 2006	mg/l	< 0,005	2	1	0,005
ESCHERICHIA COLI	APAT CNR IRSA 7030 C MAN 29 2003	UFC/100ml	2000	-	5.000	0
SAGGIO DI TOSSICITA' ACUTA (DAPHNIA MAGNA)	UNI EN ISO 6341:2013		negativo	negativo	negativo	

LIMITE A: Allegato 5 tab.3 (scarico in pubblica fognatura) del D.Lgs. 152/06  
 LIMITE B: Allegato 5 tab.3 (scarico in acque superficiali) del D.Lgs. 152/06

N.B. i risultati si riferiscono solo ai campioni analizzati  
 Il rapporto non può essere riprodotto in forma parziale senza l'approvazione scritta

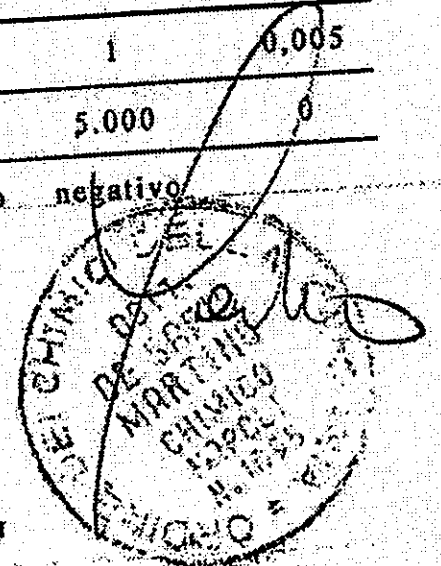

Dott. Martino De Sapio  
**CHIMICO**  
Benevento, via Mura della Caccia 17  
martino.desapio@gmail.com

H/22.05.03

Pagina 3 di 3

### Giudizio

Il campione esaminato risulta **CONFORME** alle disposizioni previste dall'allegato 5 Tab. 3 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/06 in quanto le concentrazioni delle specie chimiche riscontrate sono risultate inferiori ai relativi limiti prescritti.

### SAGGIO DI TOSSICITA' ACUTA

Il campione in esame non manifesta tossicità acuta.

Esso risulta idoneo per lo scarico in fognatura (D.Lgs 152/06) in quanto dopo 24 ore, alla concentrazione tal quale, il numero degli organismi (*Daphnia magna*) immobili è inferiore al 50%.



Da "Aliberti Multiservizi - PEC" <alibertispa@pec.it>

A "arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it" <arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it>, "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>, "ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it" <ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it>

Data sabato 21 maggio 2022 - 10:47

**trasmissione controlli periodici trimestrali acque - referto analitico relativo ai controlli sugli scarichi acque di prima pioggia - rif. D.D. n. 53 del 01/12/2014**

---

Buongiorno,

in riferimento all'oggetto si trasmette in allegato quanto segue:

- copia del referto analitico relativo ai controlli sugli scarichi delle acque di prima pioggia, effettuati nel mese di maggio 2022.

Distinti saluti



---

**Allegato(i)**

trasmissione controlli periodici trimestrali acque maggio 2022.pdf (1055 Kb)

